


中川区民事務所の放射線測定結果一覧

平成24年1月17日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	スロープ下	0.13	0.11	0.10	
2	植込み(公道側)	0.12	0.14	0.23	
3	植込み(南側)	0.11	0.12	0.14	
4	雨水縦樋(南側)	0.08	0.11	0.16	
5	雨水縦樋(南東角)	0.08	0.09	0.10	
6	雨水縦樋(東側)	0.07	0.10	0.13	
7	集水枳(東側)	0.07	0.08	0.07	
8	植込み(北東角)	0.10	0.12	0.15	
9	雨水縦樋(北東角)	0.09	0.10	0.16	
10	集水枳(北東角)	0.11	0.11	0.11	
11	植込み(北側)	0.10	0.11	0.15	
12	集水枳(北側)	0.12	0.12	0.11	
13	雨水縦樋(北側)	0.09	0.13	0.21	
14	植込み(北西側)	0.11	0.13	0.18	
15	非常階段下	0.14	0.21	0.94	
16	駐輪場電柱下	0.10	0.11	0.15	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

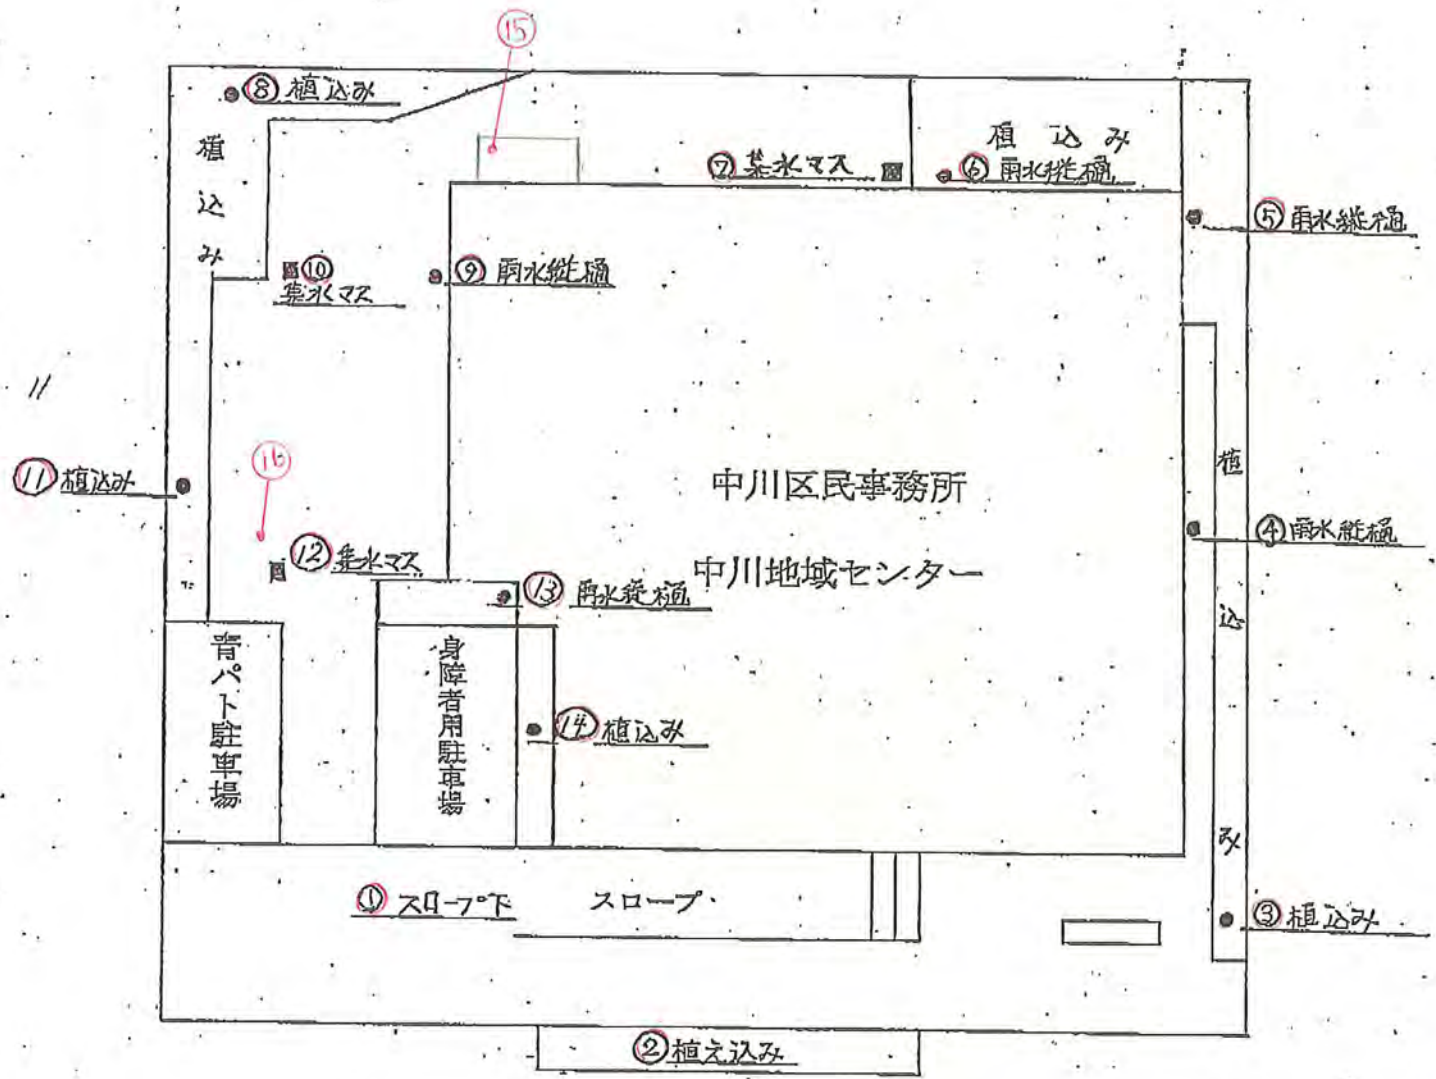

道 路

大谷田小学校