


平野住区センターの放射線測定結果一覧

平成23年12月10日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	北西植込み 落葉だまり	0.08	0.09	0.12	
2	自転車置場 雨樋下	0.08	0.09	0.27	
3	雨水集水枡(北)	0.09	0.08	0.17	
4	北東植込み 落葉だまり	0.08	0.07	0.11	
5	雨水集水枡(北西)	0.08	0.08	0.09	
6	玄関脇植込み(左)	0.07	0.07	0.10	
7	玄関脇植込み(右)	0.07	0.07	0.08	
8	雨水集水枡(東)	0.07	0.08	0.10	
9	側溝(西)	0.08	0.08	0.08	
10	雨水集水枡(南)	0.09	0.10	0.09	
11	館庭樹木根元 (ケヤキ)	0.06	0.06	0.06	
12	館庭中央部	0.07	0.07	0.08	
13	館庭南側溝	0.11	0.11	0.10	
14	館庭南中央部側溝	0.10	0.09	0.09	
15	館庭南東側溝	0.09	0.08	0.07	
16	館庭南東植込み	0.08	0.08	0.09	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

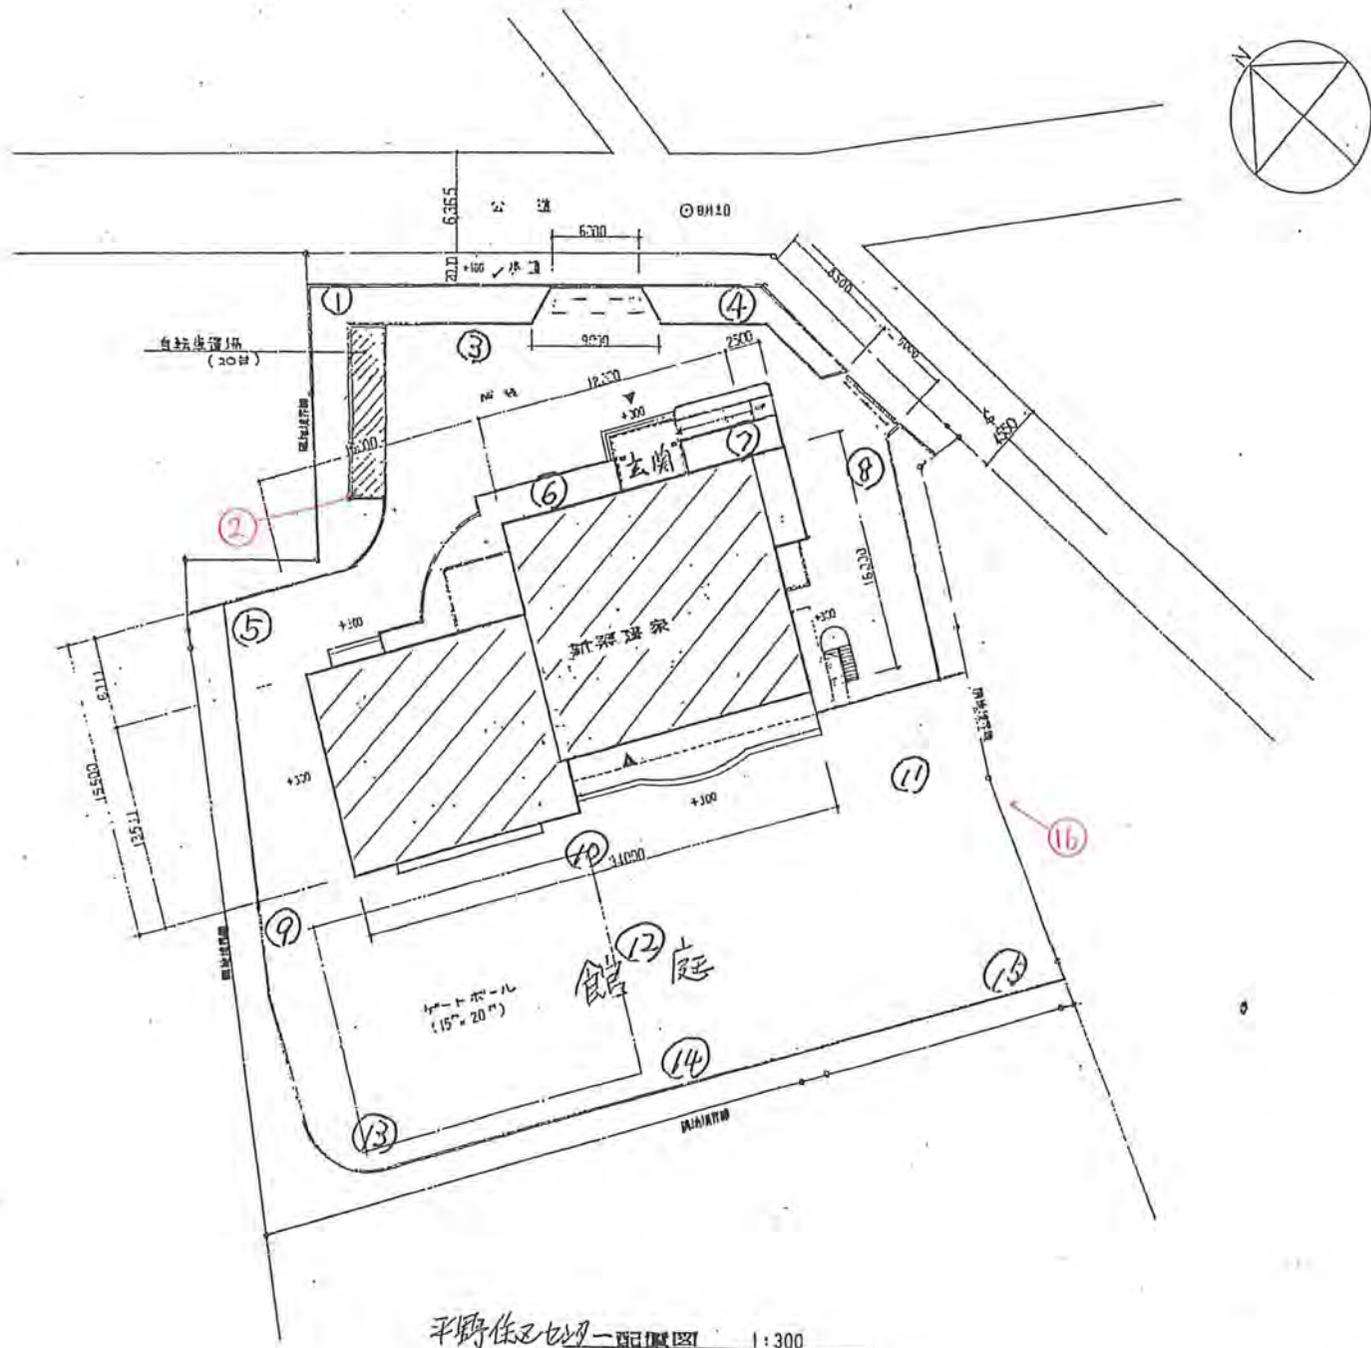

平野住区センター 西口側 1:300