


## 千住あずま住区センターの放射線測定結果一覧

平成23年12月22日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	水溜まり(館庭北)	0.11	0.12	0.23	
2	犬走り(館庭出入口)	0.09	0.09	0.09	
3	花壇(館庭出入口)	0.07	0.08	0.15	
4	樹木(館庭東)	0.08	0.08	0.12	
5	側溝(東側公道)	0.09	0.12	0.14	
6	水溜まり(駐輪場前)	0.10	0.11	0.13	
7	マンホール(館庭通路)	0.08	0.08	0.07	
8	植栽(銅像脇)	0.09	0.10	0.13	
9	植栽(館南側)	0.08	0.09	0.11	
10	側溝(南側公道)	0.09	0.12	0.18	
11	マンホール(受水槽西)	0.10	0.11	0.11	
12	樹木(変電室北)	0.07	0.07	0.08	
13	樹木(変電室東)	0.08	0.12	0.25	
14	駐輪場雨樋下	0.10	0.09	0.21	
15	樹木(館庭北西角)	0.11	0.11	0.18	
16	館庭中央部	0.08	0.10	0.12	
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

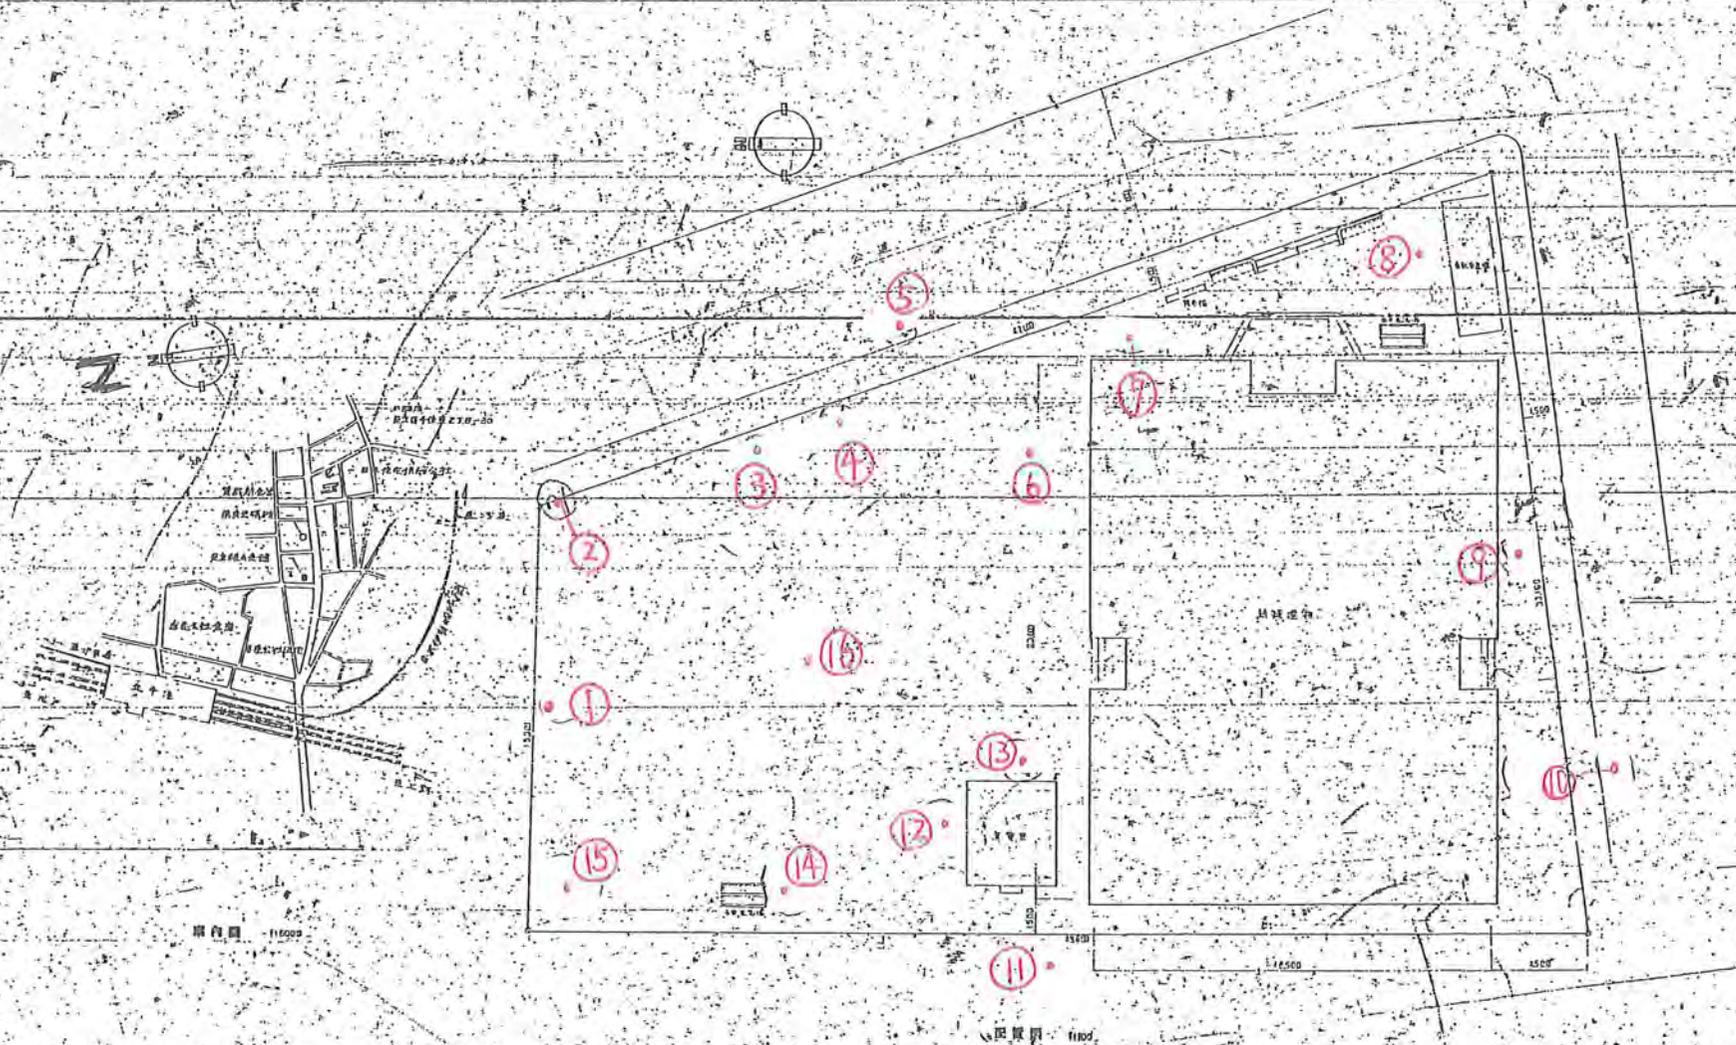

No. 16 千住あずま住区

千住あずま住区	103
103	

No. 16  
千住  
あずま

