

本木関原住区センターの放射線測定結果一覧


平成24年1月12日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	玄関左手 プレハブ倉庫前	0.06	0.06	0.09	
2	玄関前側溝	0.05	0.06	0.06	
3	関原の森 園庭入口側溝	0.07	0.08	0.08	
4	学童保育 入口側溝	0.09	0.10	0.11	
5	学童保育 階段踊り場	0.05	0.05	0.08	
6	大広間 給湯室前植込み	0.07	0.07	0.09	
7	悠々館 ロビー前植込み	0.07	0.08	0.08	
8	悠々館 東口玄関前側溝	0.08	0.11	0.13	
9	2階児童館 ベランダ植込み	0.08	0.12	0.68	
10	屋上側溝	0.08	0.11	0.43	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

27

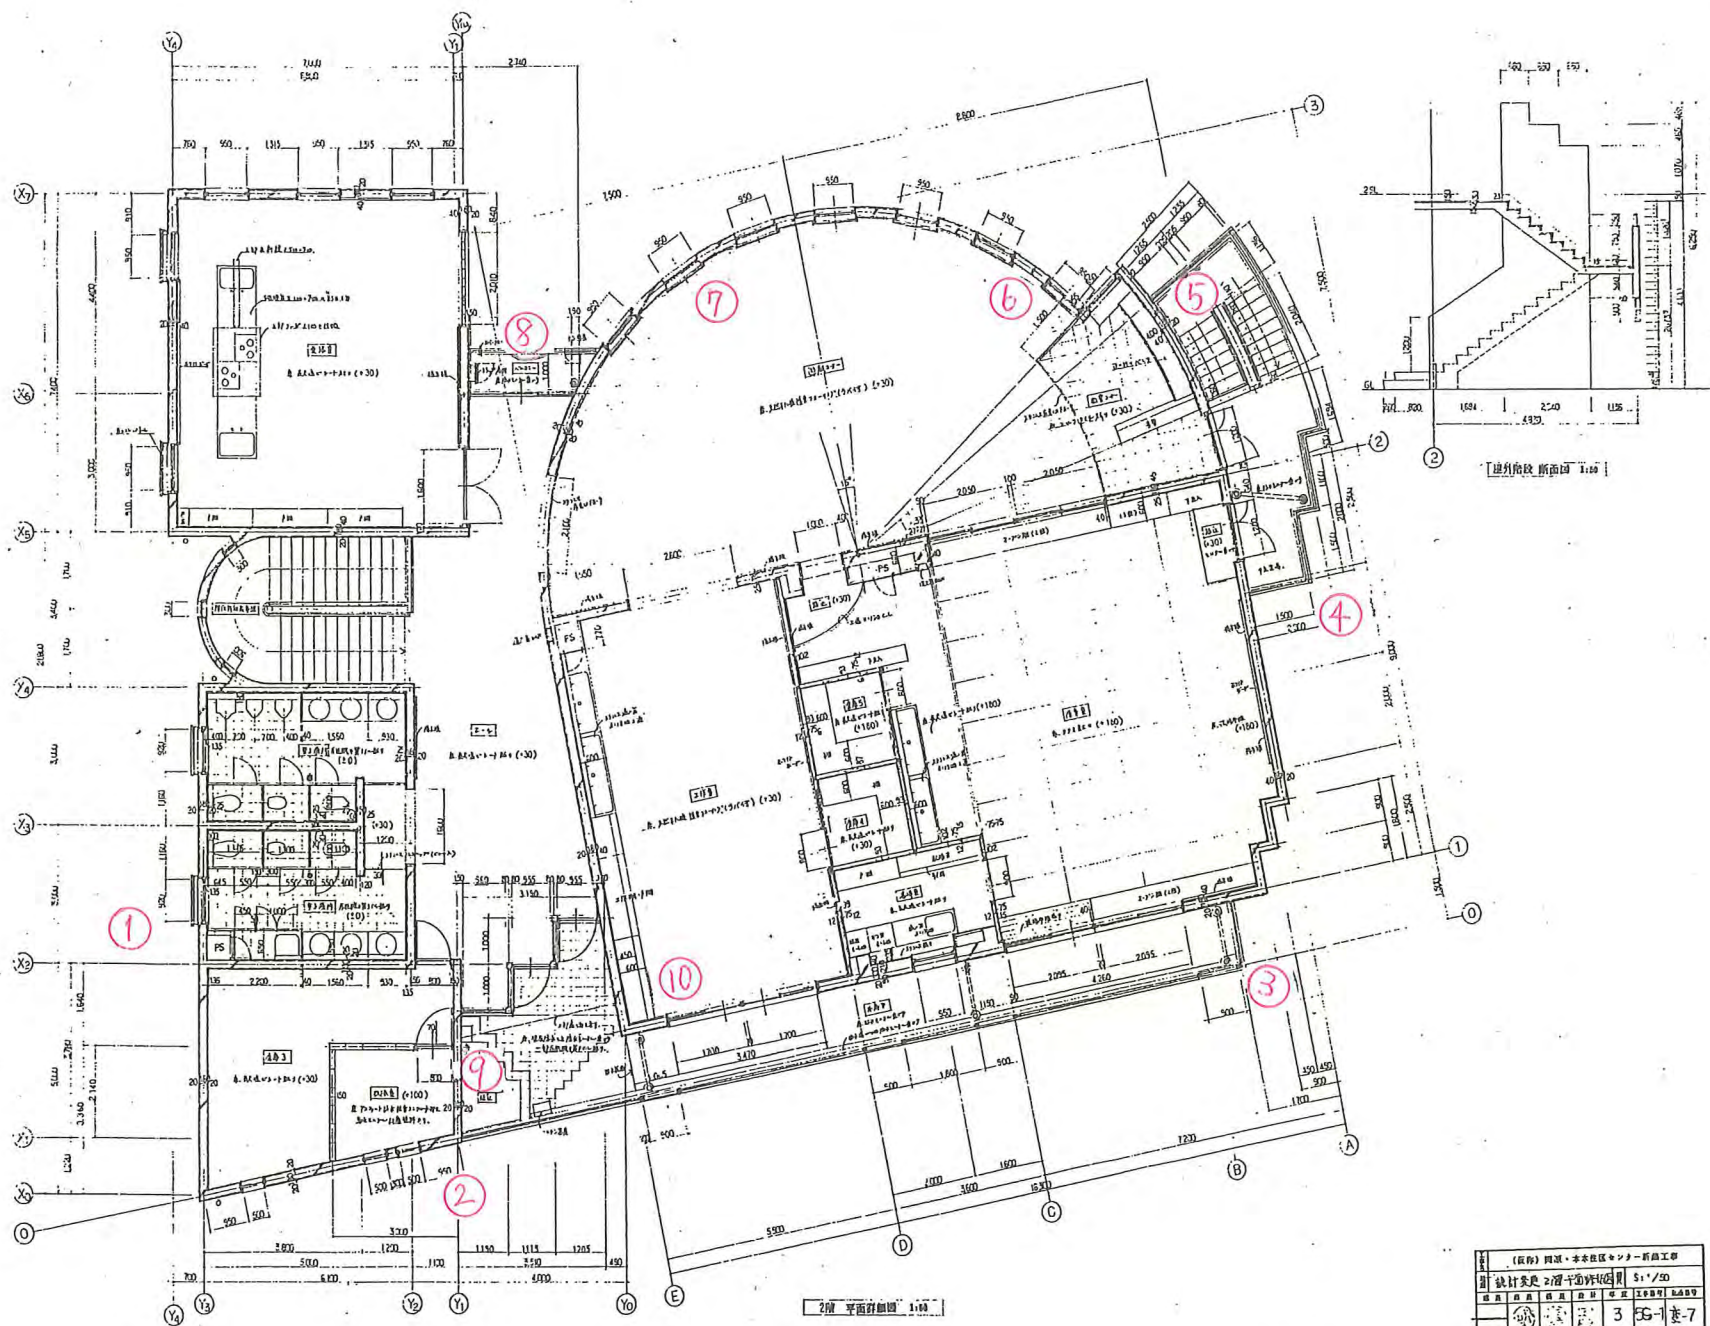

NO.29 本木関原住区