


# 扇住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月18日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	道路に面した植込	0.06	0.08	0.07	
2	道路に面した 自転車置場	0.07	0.09	0.33	
3	正面玄関階段	0.07	0.07	0.08	
4	自転車置場 に面した植込	0.07	0.11	0.37	
5	娯楽室(テラス) 植込	0.07	0.08	0.10	
6	大広間(民家) に面した植込	0.05	0.07	0.10	
7	電気室の前	0.05	0.05	0.07	
8	センター北電柱前	0.07	0.07	0.09	
9	センター2階 自動広場・前	0.06	0.07	0.10	
10	センター2階 児童館・避難階段	0.05	0.05	0.07	
11	センター2階テラス	0.06	0.07	0.31	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

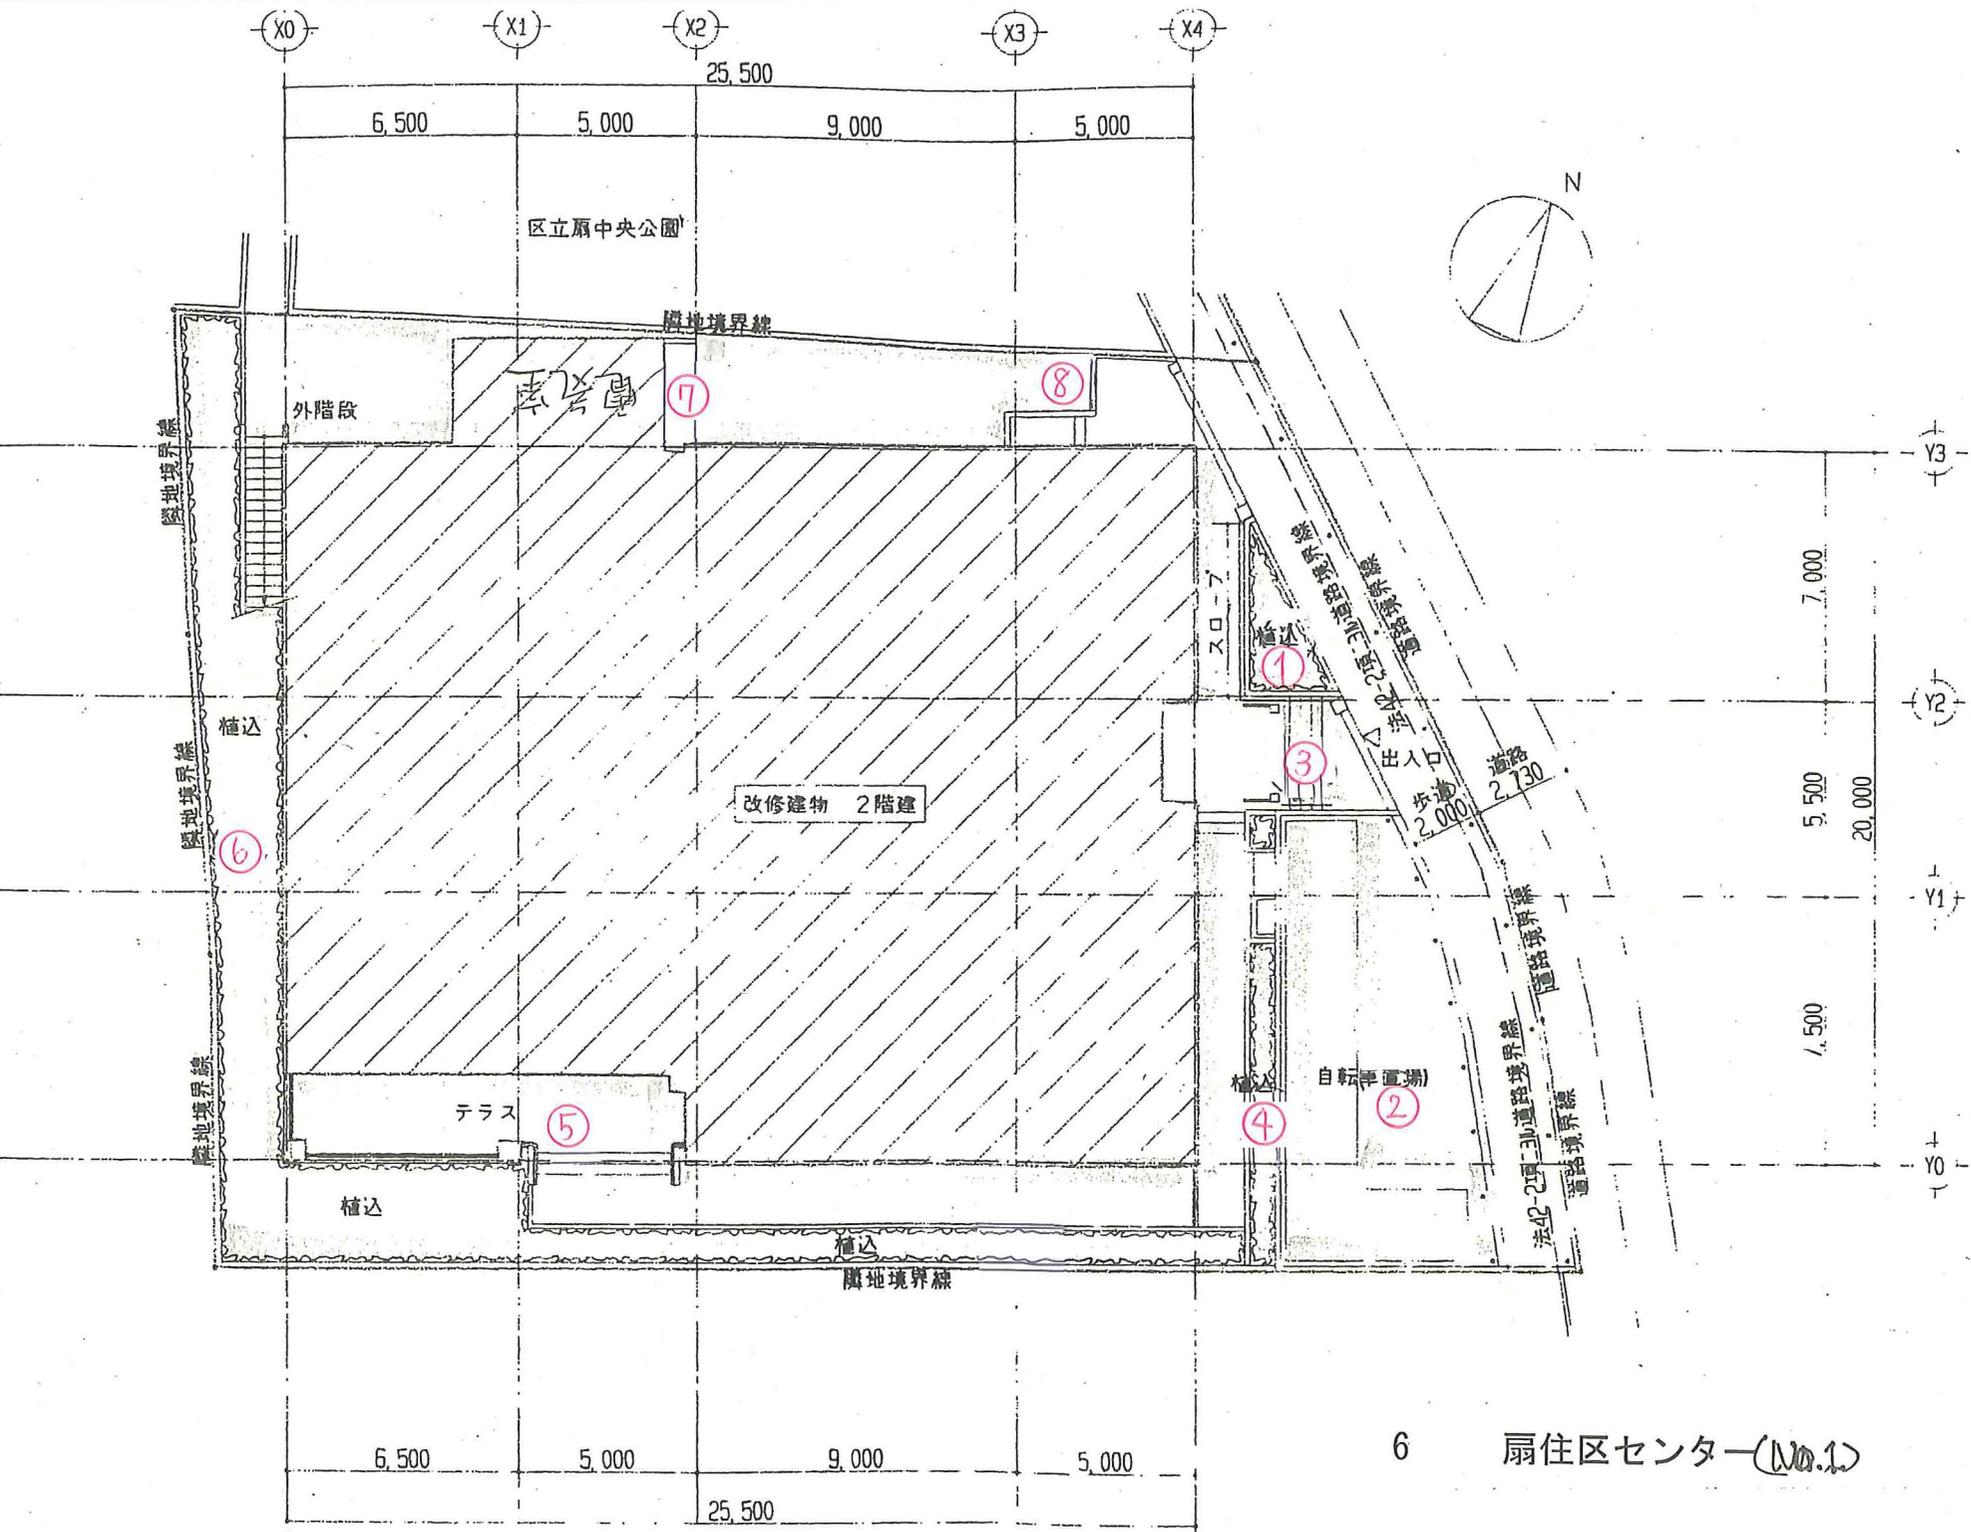

6 扇住区センター(No.1)


便所廻り詳細ハ  
A-32ニヨル

木製手摺

収納棚-撤去

- (3) カーベ:
- (4) カーベ:
- (5) カーベ:
- (6) 磁器質5  
(2階)
- (7) レンガ
- (8) 信線甲巻
- (9) モルタル
- (10) 既存存留

- 凡例
- 事務室
  - 
  - 
  - 
  -

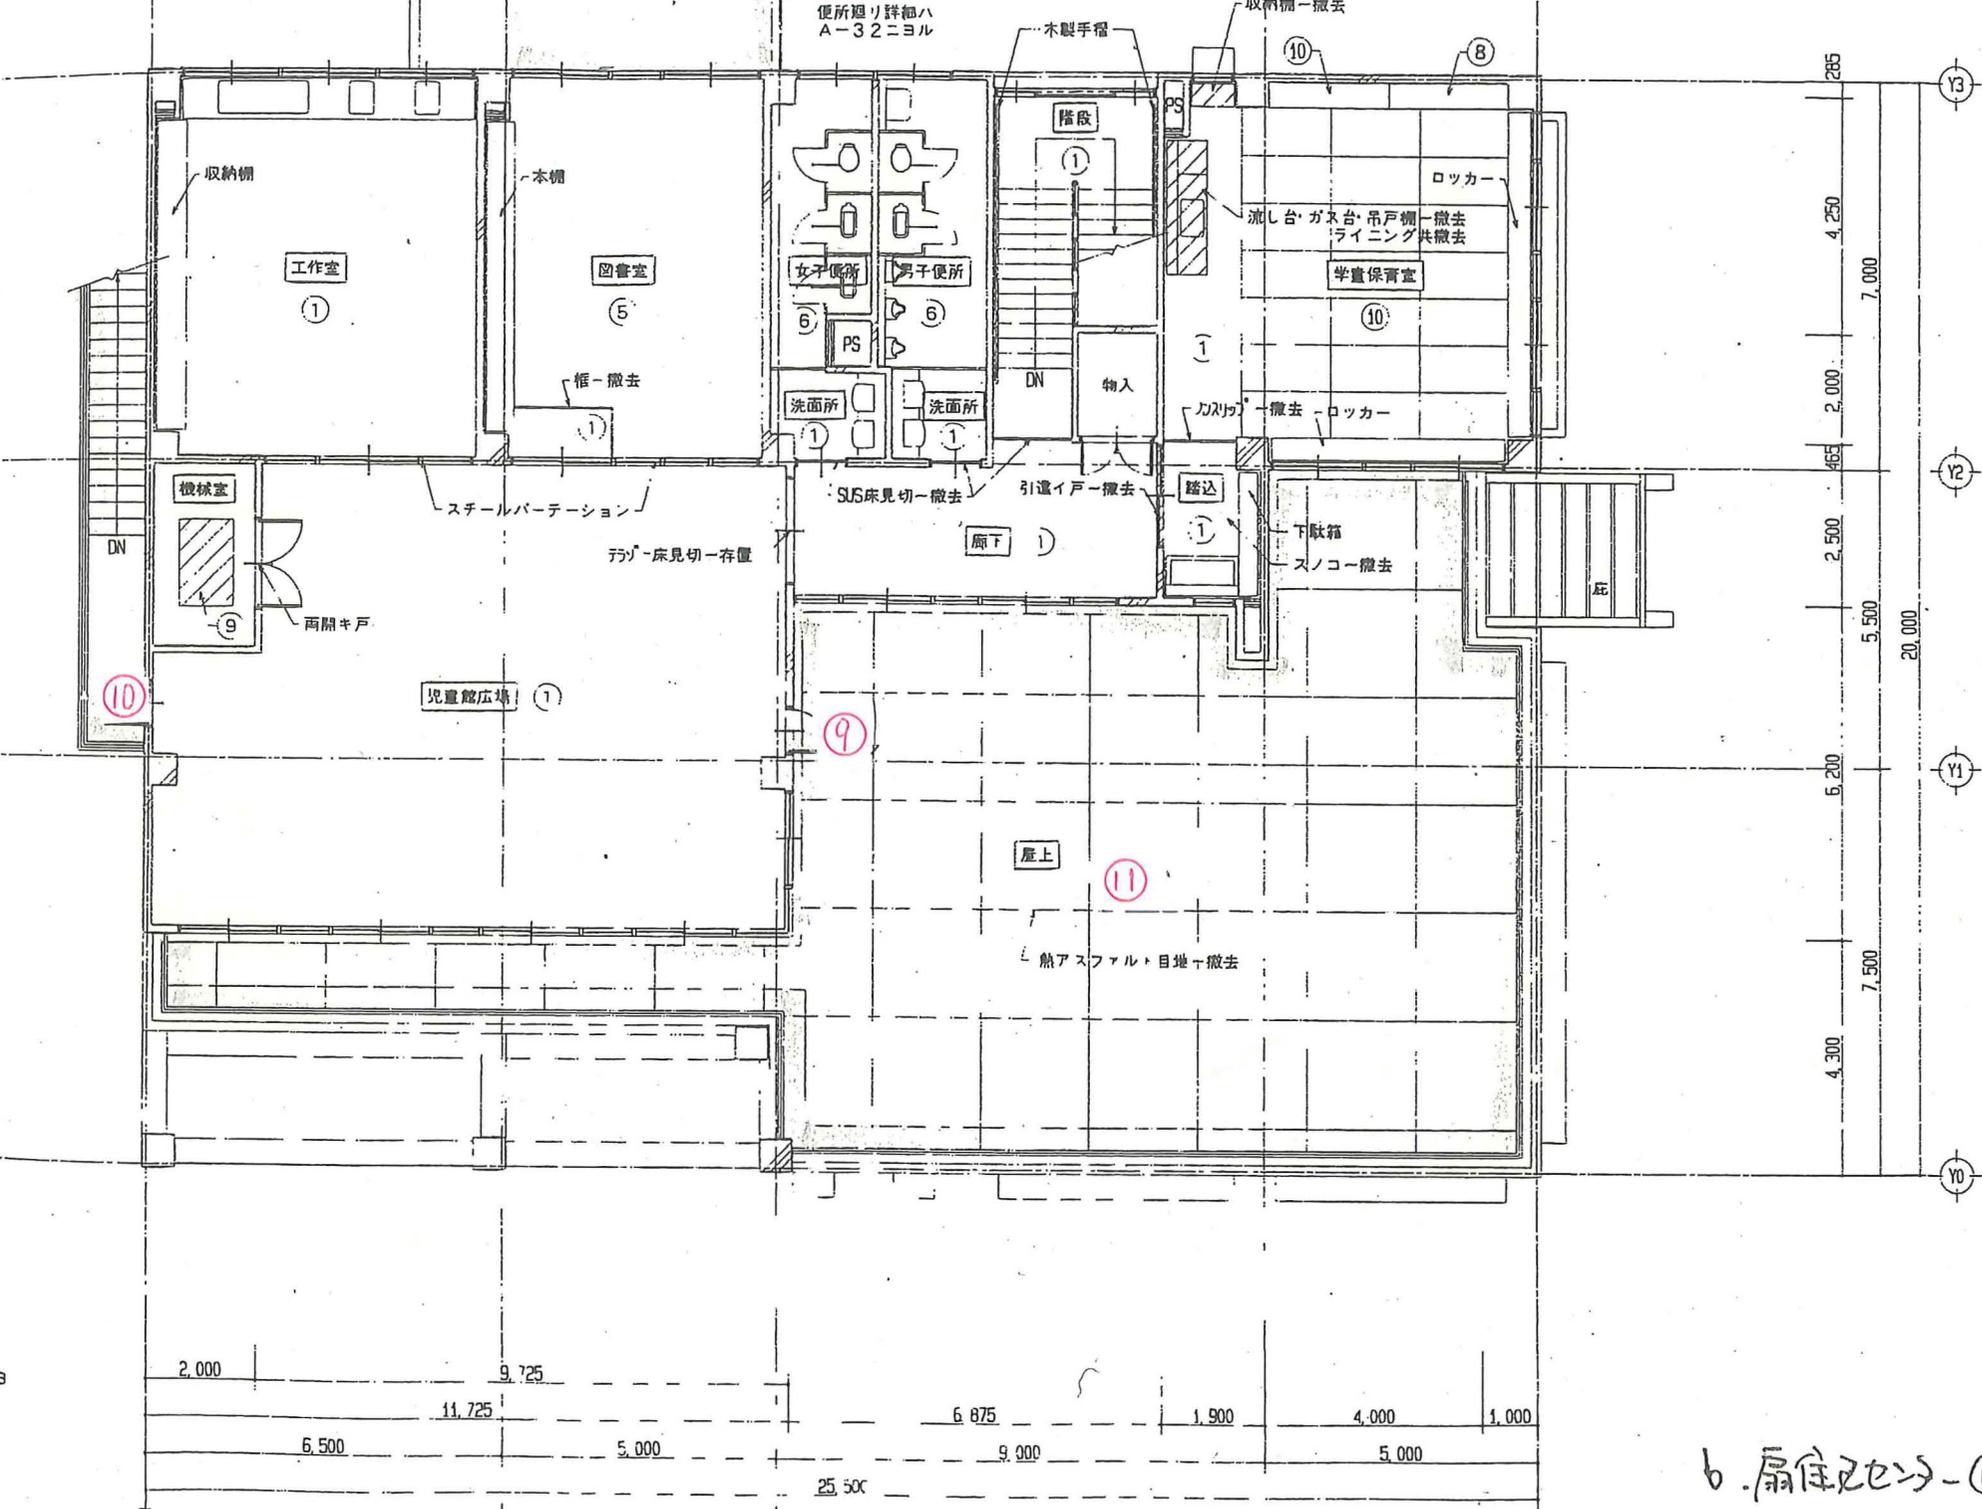

b. 扇住居セン- (No.2)