


## 西伊興住区センターの放射線測定結果一覧

平成24年1月19日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	雨水桝	0.06	0.07	0.07	
2	館庭南吹溜り	0.07	0.08	0.09	
3	入口側溝	0.10	0.10	0.14	
4	館庭北東吹溜り	0.08	0.09	0.13	
5	自転車置場 雨樋下	0.09	0.15	0.30	
6	館庭北吹溜り	0.07	0.09	0.10	
7	館庭中央	0.09	0.10	0.12	
8	入口ポール	0.08	0.08	0.10	
9	入口北植込み	0.09	0.11	0.13	
10	東植込み	0.07	0.08	0.15	
11	南植込み	0.07	0.07	0.09	
12	南西雨樋下	0.07	0.11	0.35	
13	学童外階段下 雨水桝	0.06	0.08	0.10	
14	2階学童室 ベランダ北	0.03	0.04	0.06	
15	3階学童室 ベランダ南	0.03	0.05	0.06	
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

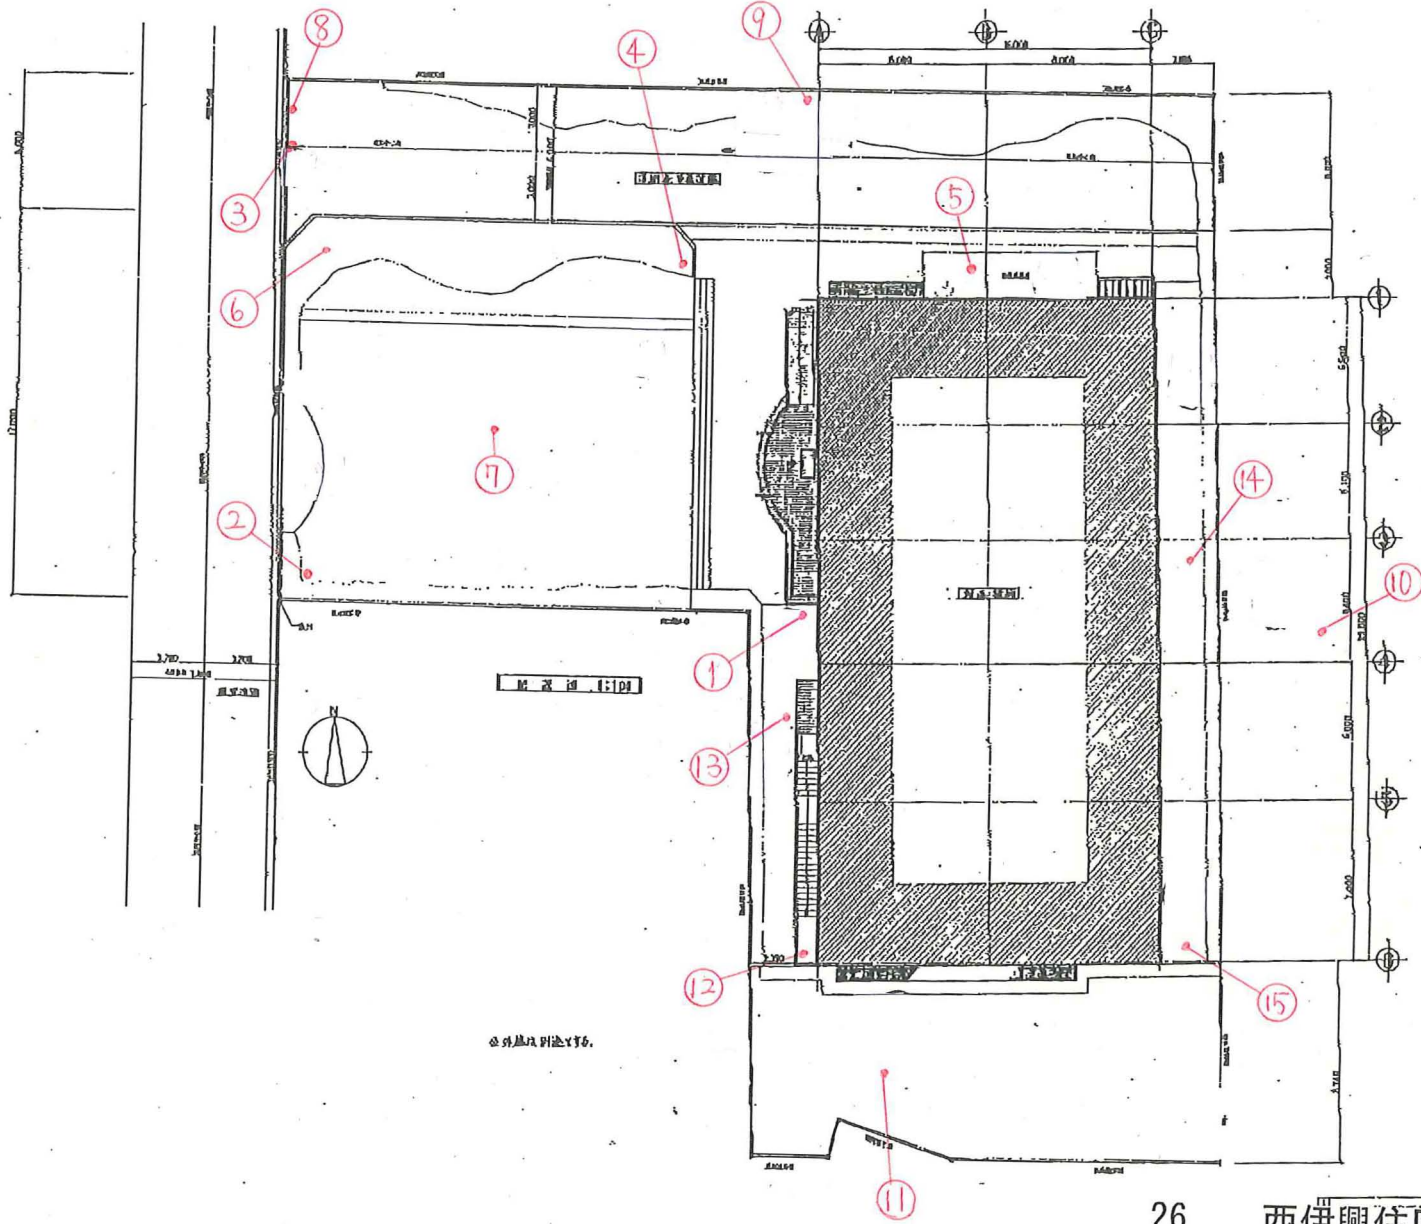

26 西伊興住区センター

西伊興住区センター