

# 足立若葉保育園の放射線測定結果一覧


平成23年12月9日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	園庭中央部	0.12	0.14	0.13	
2	雨樋下 (園庭倉庫周辺)	0.06	0.05	0.05	
3	正門 雨水枡	0.12	0.13	0.11	
4	植栽 北側	0.07	0.07	0.06	
5	植栽 西側	0.05	0.05	0.05	
6	植栽 南側	0.12	0.12	0.11	
7	砂場	0.07	0.06	0.05	
8	三輪車 (ブルーシート下)	0.08	0.08	0.08	
9	東側 職員通用口	0.09	0.10	0.09	
10	正門 門扉下	0.11	0.12	0.10	
11	屋上 中央部	0.06	0.07	0.07	
12	屋上 排水溝 北側	0.08	0.08	0.07	
13	屋上 排水溝 南側	0.07	0.08	0.08	
14	プランター(正門)	0.12	0.14	0.16	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。



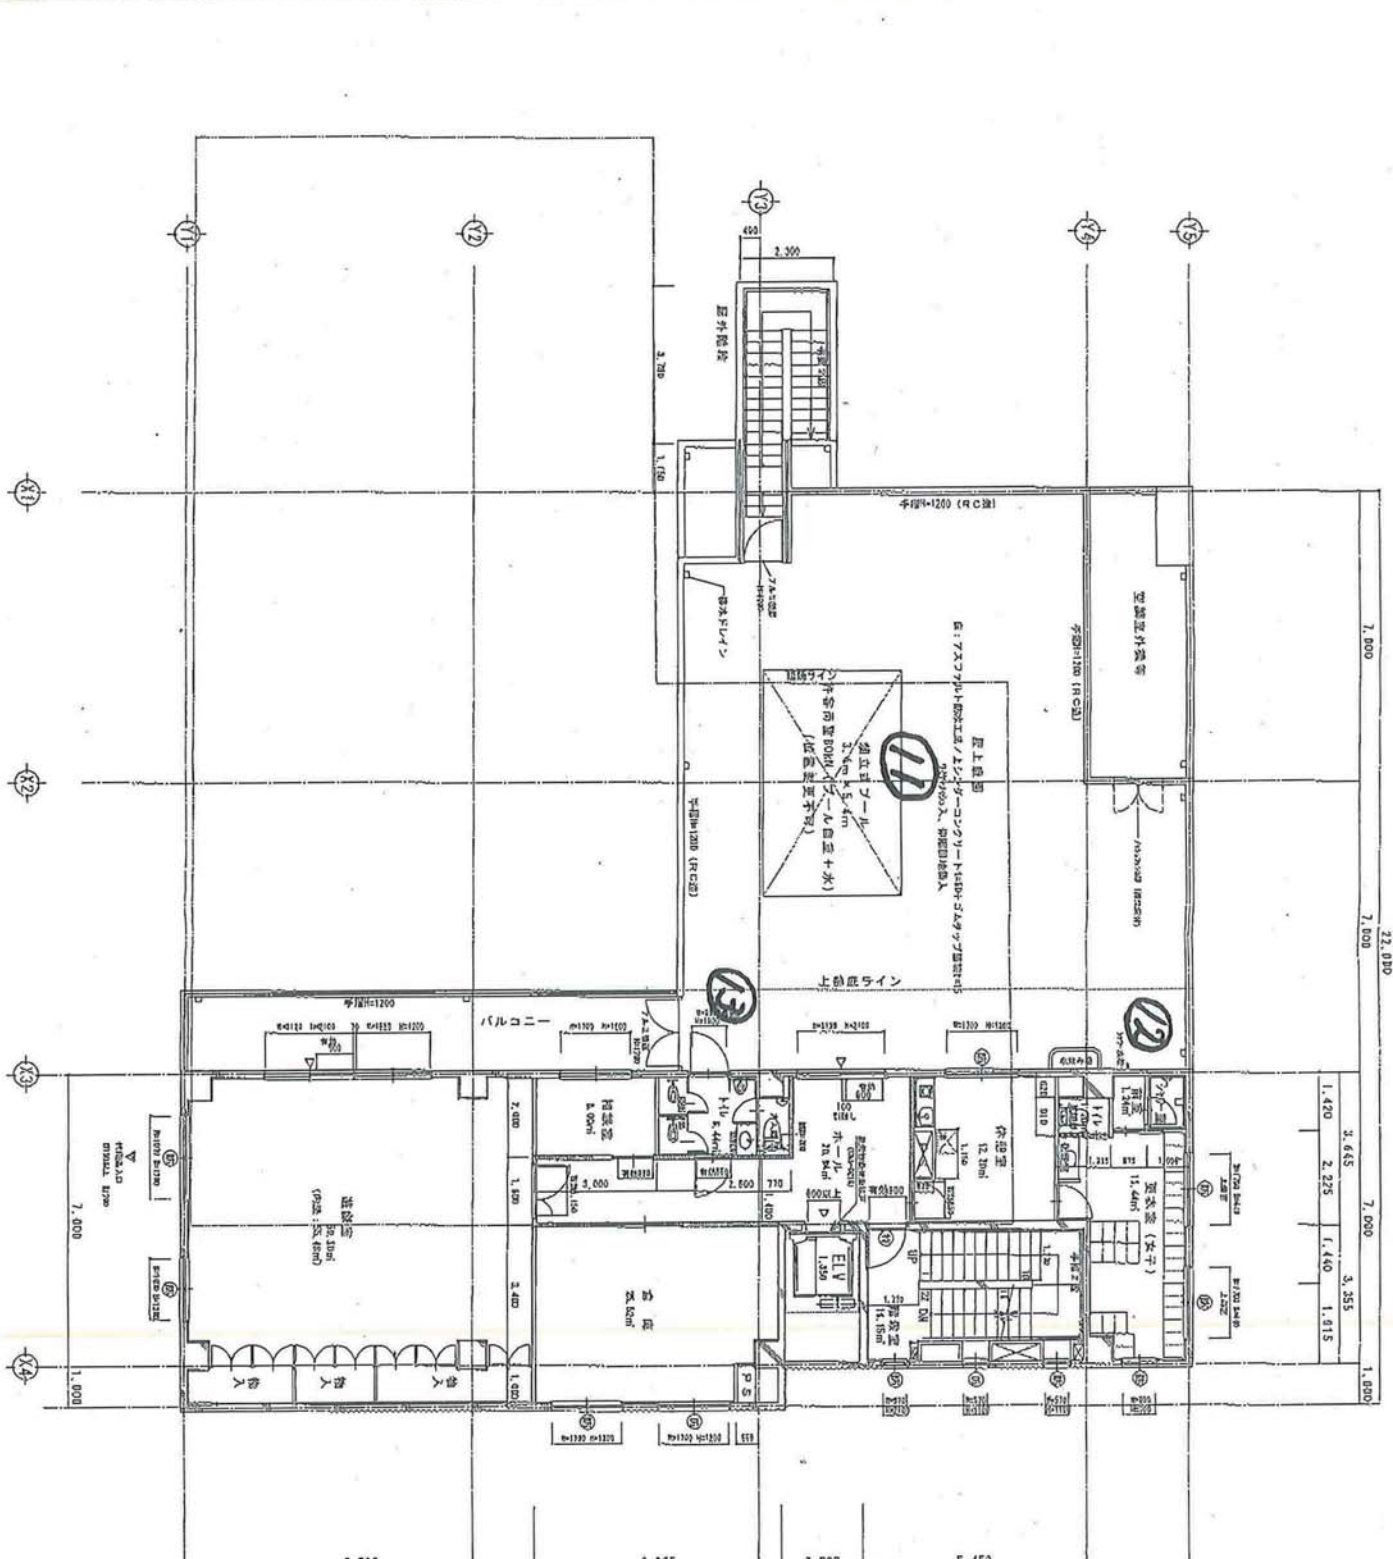

7,000	7,000	22,000	1,000
1,420	2,225	1,440	1,815
3,645	7,000	3,585	1,000

8,500 6,005 2,000 5,450