

# 大谷田第一保育園の放射線測定結果一覧


平成23年11月24日測定

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	園庭雨水枡①	0.07	0.08	0.10	
2	園庭雨水枡②	0.07	0.09	0.12	
3	園庭雨水枡③	0.08	0.10	0.11	
4	園舎西雨樋下	0.12	0.14	0.20	
5	園舎南植込み	0.12	0.14	0.17	
6	園庭雨水枡④	0.11	0.11	0.10	
7	園庭雨水枡⑤	0.11	0.12	0.10	
8	園庭雨水枡⑥	0.12	0.13	0.12	
9	園庭中央	0.07	0.07	0.08	
10	園庭雨水枡⑦	0.08	0.09	0.11	
11	園庭雨水枡⑧	0.09	0.08	0.12	
12	園庭雨水枡⑨	0.08	0.10	0.11	
13	園庭雨水枡⑩	0.07	0.09	0.11	
14	園庭雨水枡⑪	0.10	0.10	0.11	
15	園庭雨水枡⑫	0.09	0.09	0.10	
16	園庭雨水枡⑬	0.09	0.10	0.13	
17	砂場	0.11	0.10	0.10	
18					
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[ $\mu$ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					


※測定地点は、次頁の位置図を参照。

42 大谷田第一保育園



道路

道路

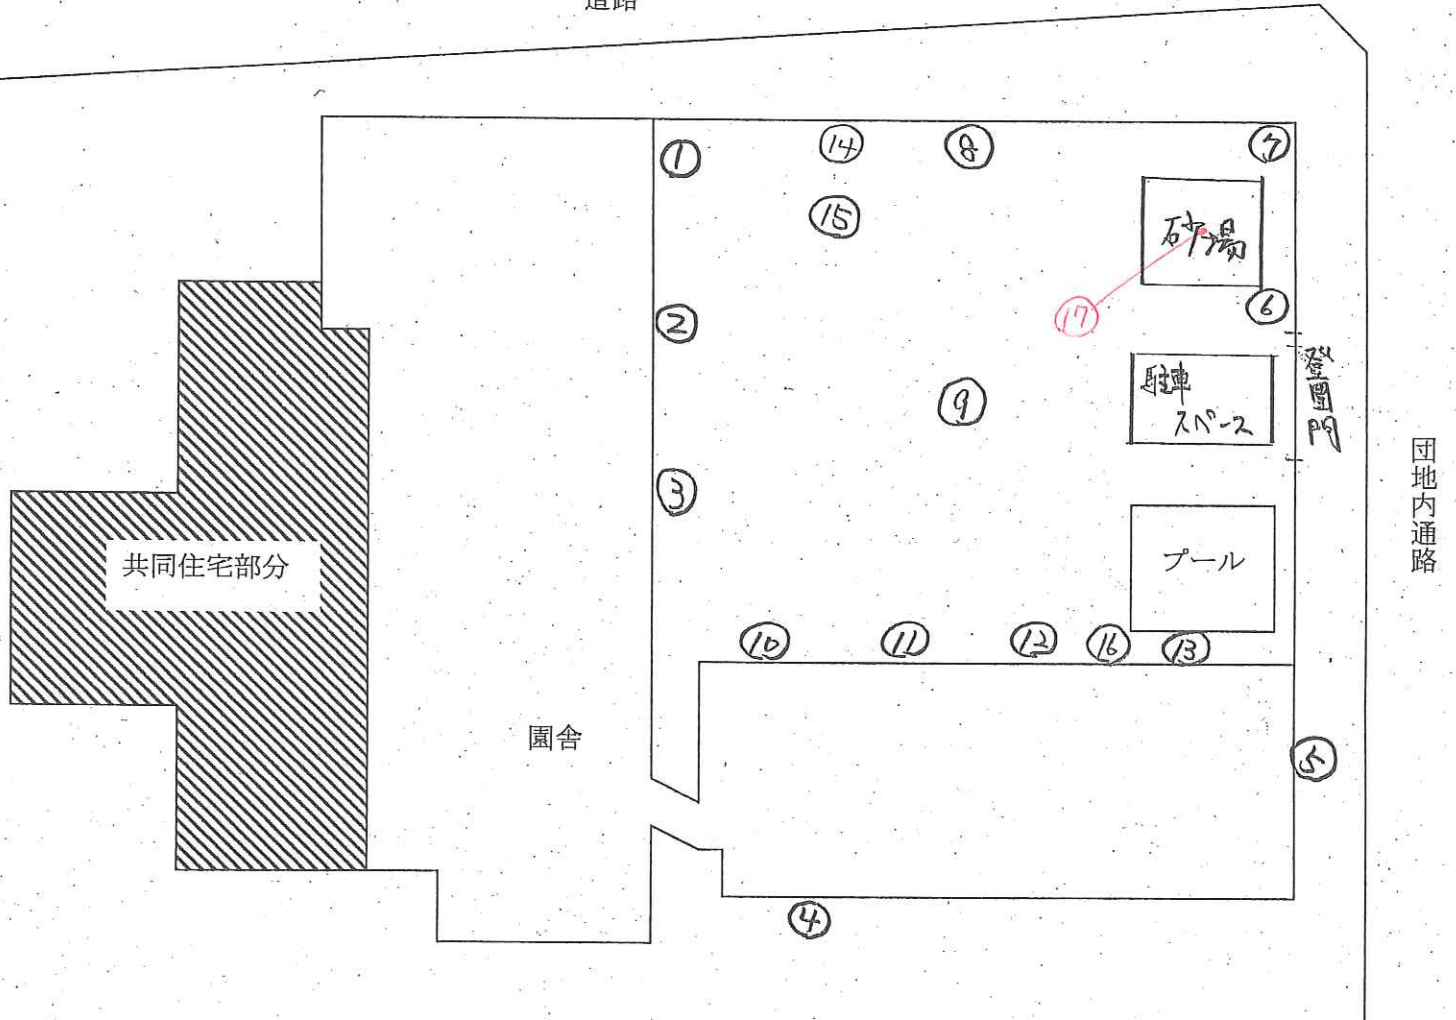

園内通路

園舎

研場

園舎  
スパ-ス

プール

共同住宅部分