

大谷田第二保育園の放射線測定結果一覧


平成23年11月24日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	雨樋1(図書館前)	0.07	0.06	0.07	
2	雨樋2(図書館前)	0.07	0.07	0.09	
3	雨樋3(にじぐみ前)	0.07	0.08	0.10	
4	雨樋4(かぜぐみ前)	0.07	0.07	0.09	
5	雨樋5(そらぐみ前)	0.07	0.07	0.10	
6	雨樋6(南側)	0.10	0.10	0.11	
7	雨水枡1(水道前)	0.09	0.12	0.14	
8	雨水枡2(かぜぐみ前)	0.08	0.10	0.12	
9	雨水枡3(そらぐみ前)	0.09	0.10	0.08	
10	雨水枡4(南東角)	0.14	0.15	0.07	
11	雨水枡5(北東側)	0.09	0.08	0.08	
12	植栽木1(プール西側)	0.12	0.13	0.10	
13	植栽木2(プール東側)	0.13	0.15	0.12	
14	花壇1(南東角)	0.14	0.15	0.11	
15	花壇2(入口)	0.10	0.12	0.13	
16	すべり台下	0.10	0.10	0.13	
17	園庭中央	0.08	0.09	0.09	
18	砂場	0.10	0.10	0.07	
19					
20					

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

団地内通路

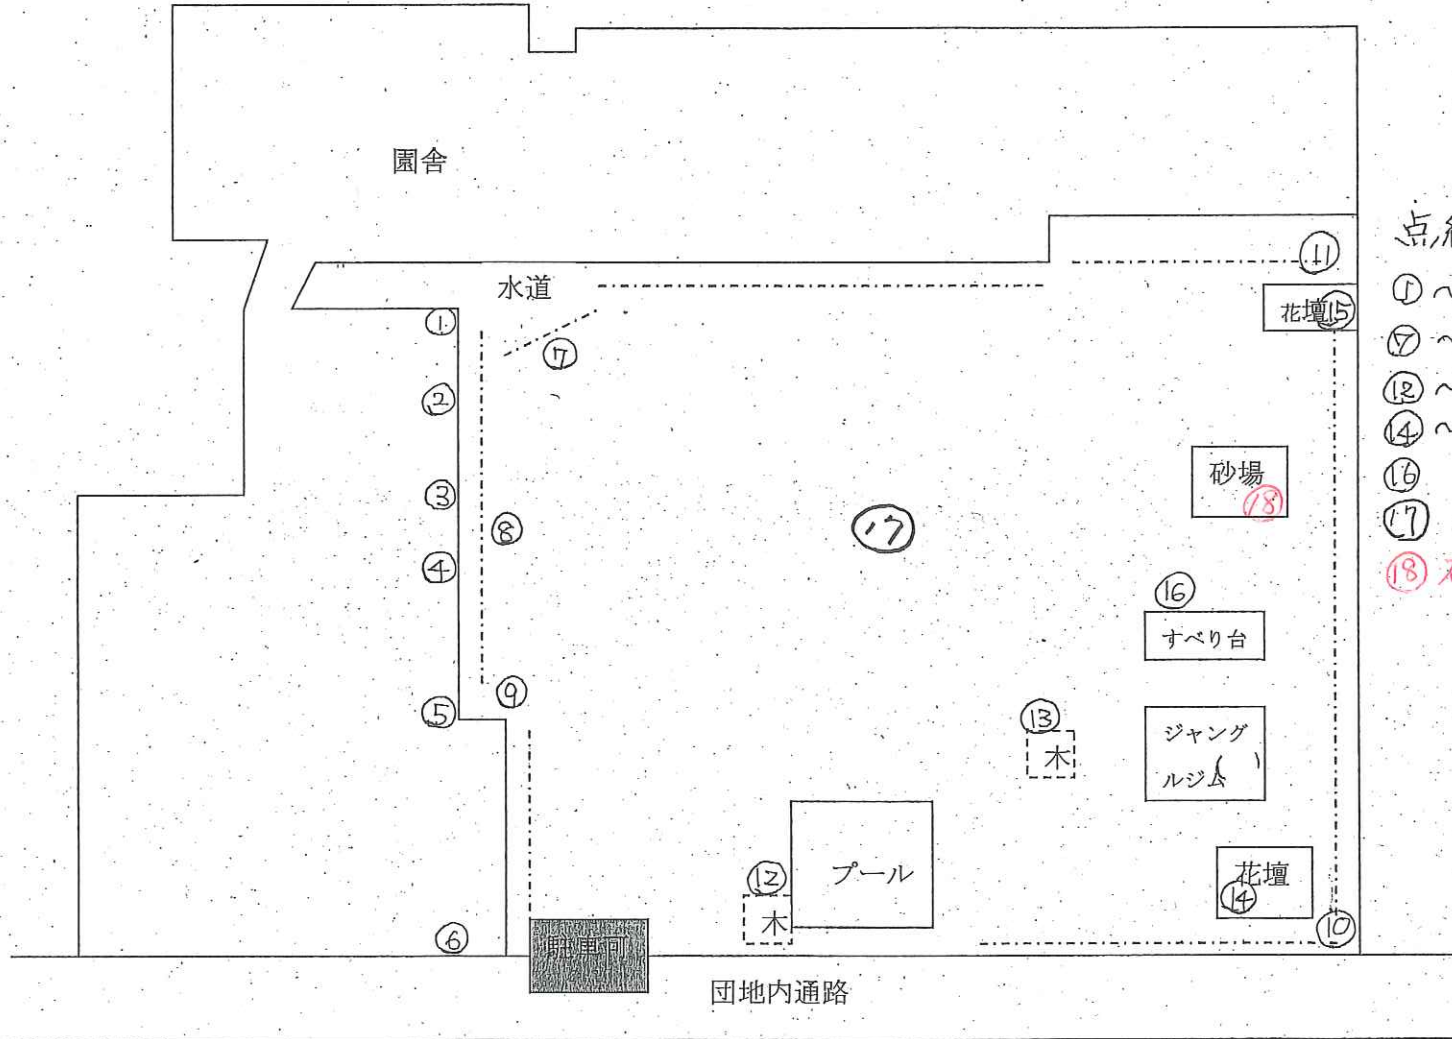

点線部分側橋

- ① ~ ⑥ 雨樋
- ⑦ ~ ⑪ 雨水溝
- ⑫ ~ ⑬ 木
- ⑭ ~ ⑮ 花壇
- ⑯ 遊具の下
- ⑰ 園庭中央
- ⑱ 砂場