


# 五反野コミュニティ公園

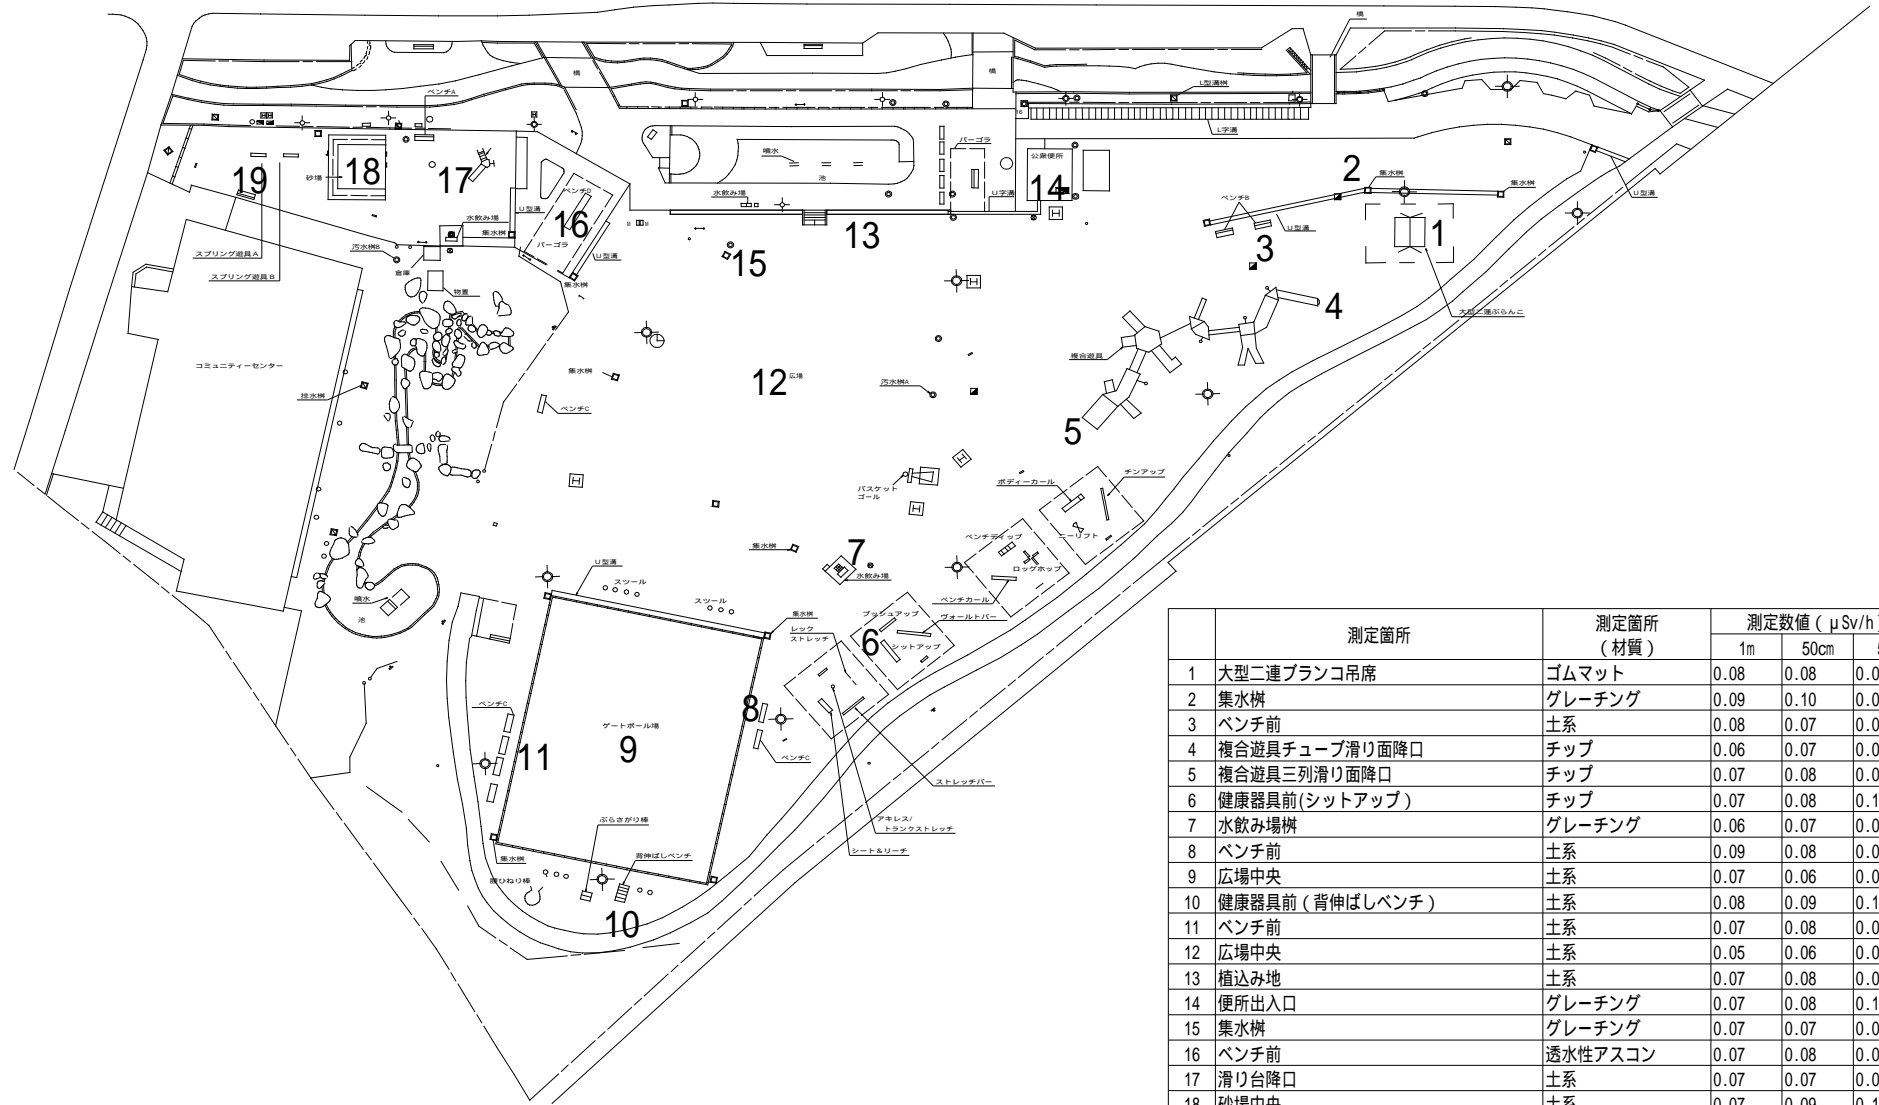

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
		1m	50cm	5cm
1 大型二連ブランコ吊席	ゴムマット	0.08	0.08	0.04
2 集水桝	グレーチング	0.09	0.10	0.08
3 ベンチ前	土系	0.08	0.07	0.06
4 複合遊具チューブ滑り面降口	チップ	0.06	0.07	0.08
5 複合遊具三列滑り面降口	チップ	0.07	0.08	0.08
6 健康器具前(シットアップ)	チップ	0.07	0.08	0.10
7 水飲み場桝	グレーチング	0.06	0.07	0.07
8 ベンチ前	土系	0.09	0.08	0.09
9 広場中央	土系	0.07	0.06	0.07
10 健康器具前(背伸ばしベンチ)	土系	0.08	0.09	0.10
11 ベンチ前	土系	0.07	0.08	0.08
12 広場中央	土系	0.05	0.06	0.07
13 植込み地	土系	0.07	0.08	0.09
14 便所出入口	グレーチング	0.07	0.08	0.10
15 集水桝	グレーチング	0.07	0.07	0.06
16 ベンチ前	透水性アスコン	0.07	0.08	0.09
17 滑り台降口	土系	0.07	0.07	0.09
18 砂場中央	土系	0.07	0.09	0.11
19 ベンチ前	土系	0.08	0.08	0.09

2012年 4月 25日測定  
は2011年7月~8月の測定対象地