


東保木間公園

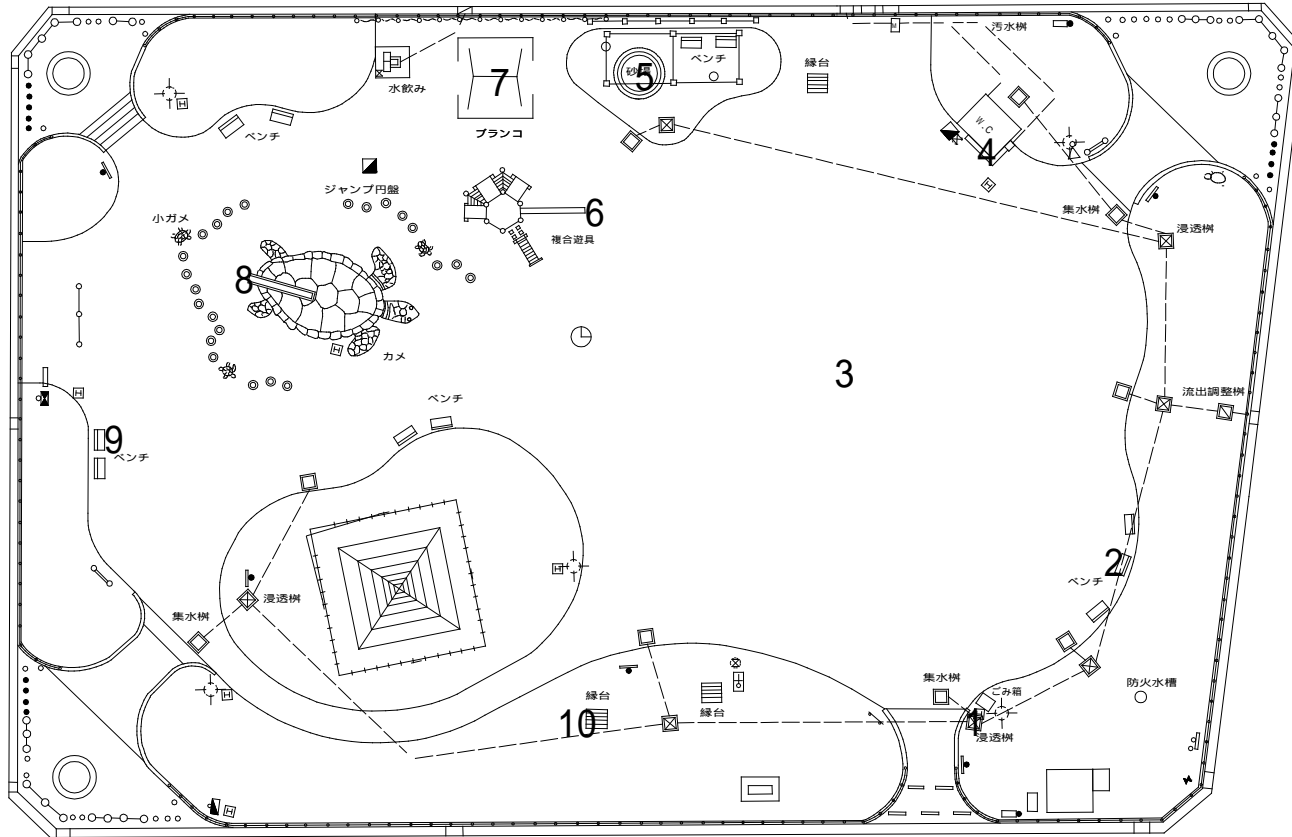

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	浸透樹	グレーチング	0.07	0.10	0.09
2	ベンチ	土系	0.09	0.11	0.11
3	広場中央	土系	0.10	0.11	0.11
4	便所出入口	グレーチング	0.09	0.09	0.09
5	砂場	土系	0.09	0.09	0.08
6	複合遊具滑台滑面降口	ゴムチップ	0.08	0.09	0.09
7	ブランコ吊席	土系	0.08	0.09	0.09
8	カメ型滑台滑面降口	土系	0.08	0.09	0.09
9	ベンチ	土系	0.10	0.11	0.12
10	縁台	土系	0.10	0.09	0.08

2012年 5月 7日測定
は2011年7月～8月の測定対象地