


神明水の森公園（泉の広場）

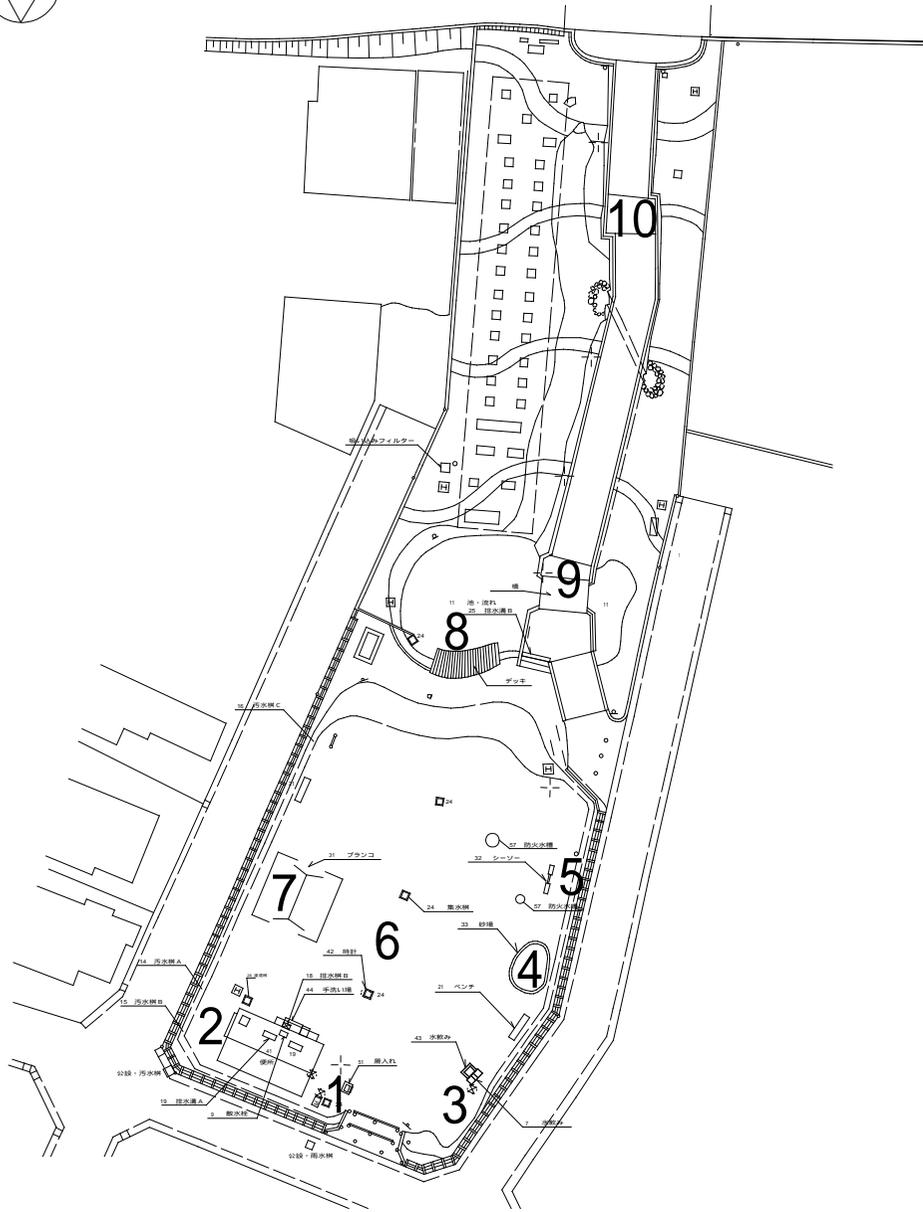

| | 測定箇所 | 測定箇所 (材質) | 測定数値 (μSv/h) | | |
|----|--------|--------------|--------------|------|------|
| | | | 1m | 50cm | 5cm |
| 1 | 集水桝 | グレーチング | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| 2 | 便所出入口 | グレーチング | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 3 | ベンチ前 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 砂場 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 5 | シーソー | 土系 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 6 | 広場中央 | 土系 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 7 | プランコ吊席 | 土系 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 8 | デッキ | 木板材 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 9 | 園路 | コンクリート | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 10 | 園路 | コンクリート | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

2012年12月 5日測定
は2011年7月~8月の測定対象地