谷中公園

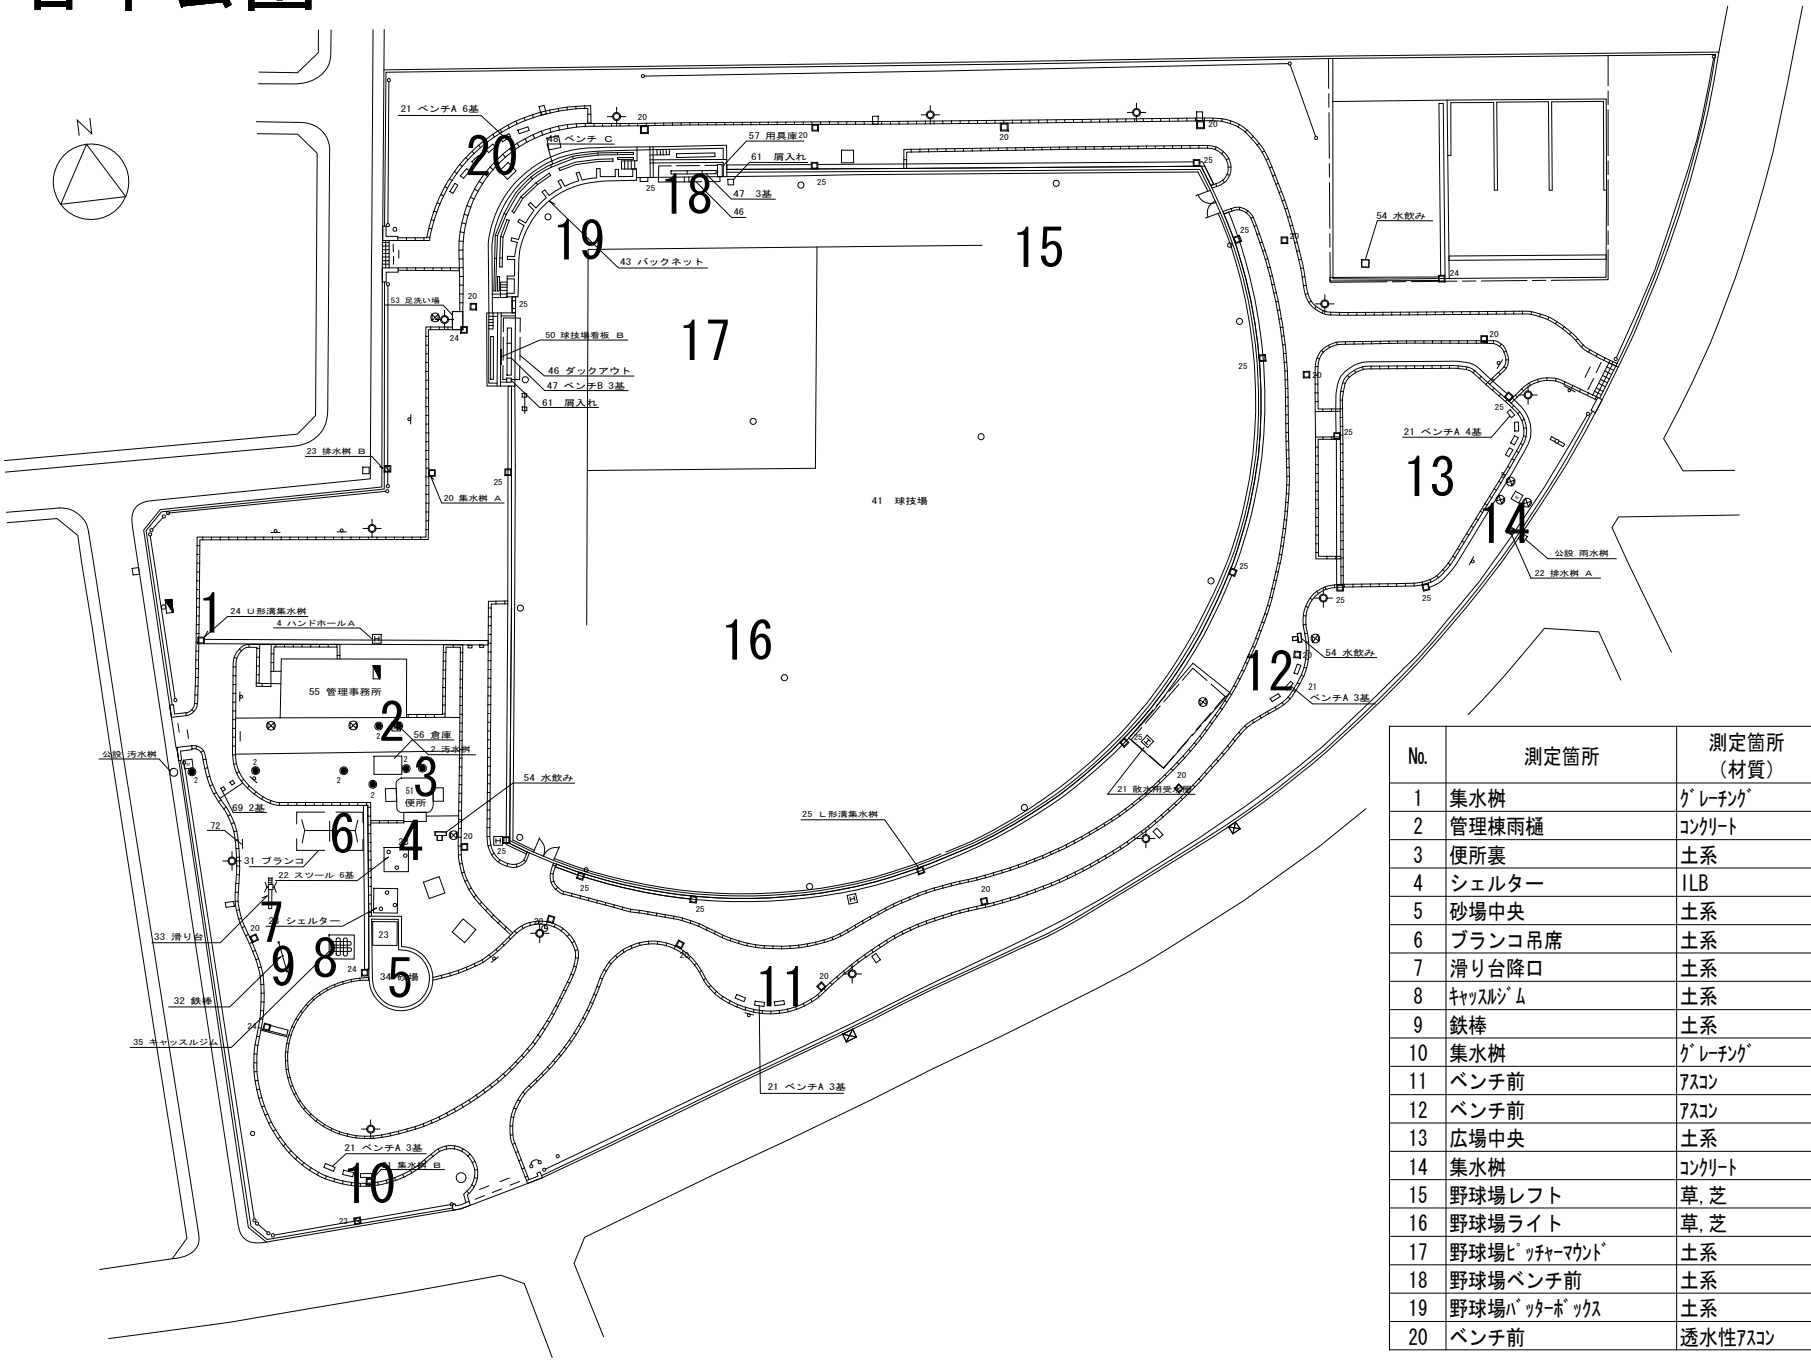

No.	測定箇所	測定箇所（材質）	測定数値（μSv/h）			
			1m	50cm	5cm	
1	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.20	0.26	0.39	
2	管理棟雨樋	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.13	0.13	0.13	
3	便所裏	土系	0.16	0.19	0.35	
4	シェルター	ILB	0.14	0.13	0.13	
5	砂場中央	土系	0.13	0.15	0.15	※
6	ブランコ吊席	土系	0.10	0.11	0.11	
7	滑り台降口	土系	0.13	0.12	0.13	
8	ｷｬｯｽﾙｼﾞﾑ	土系	0.12	0.12	0.12	
9	鉄棒	土系	0.12	0.14	0.14	
10	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.15	0.16	0.17	
11	ベンチ前	ｱｽｺﾝ	0.14	0.16	0.16	
12	ベンチ前	ｱｽｺﾝ	0.15	0.15	0.16	
13	広場中央	土系	0.14	0.14	0.14	※
14	集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.15	0.15	0.15	
15	野球場レフト	草,芝	0.20	0.22	0.23	
16	野球場ライト	草,芝	0.18	0.21	0.23	
17	野球場ﾋﾟｯﾁｬｰﾏｳﾝﾄﾞ	土系	0.13	0.12	0.12	
18	野球場ベンチ前	土系	0.11	0.12	0.11	
19	野球場ﾊﾞｯﾀｰﾎﾞｯｸｽ	土系	0.12	0.12	0.13	
20	ベンチ前	透水性ｱｽｺﾝ	0.14	0.15	0.16	

2012年 2月 8日測定

※は2011年7月～8月の測定対象地

谷中公園

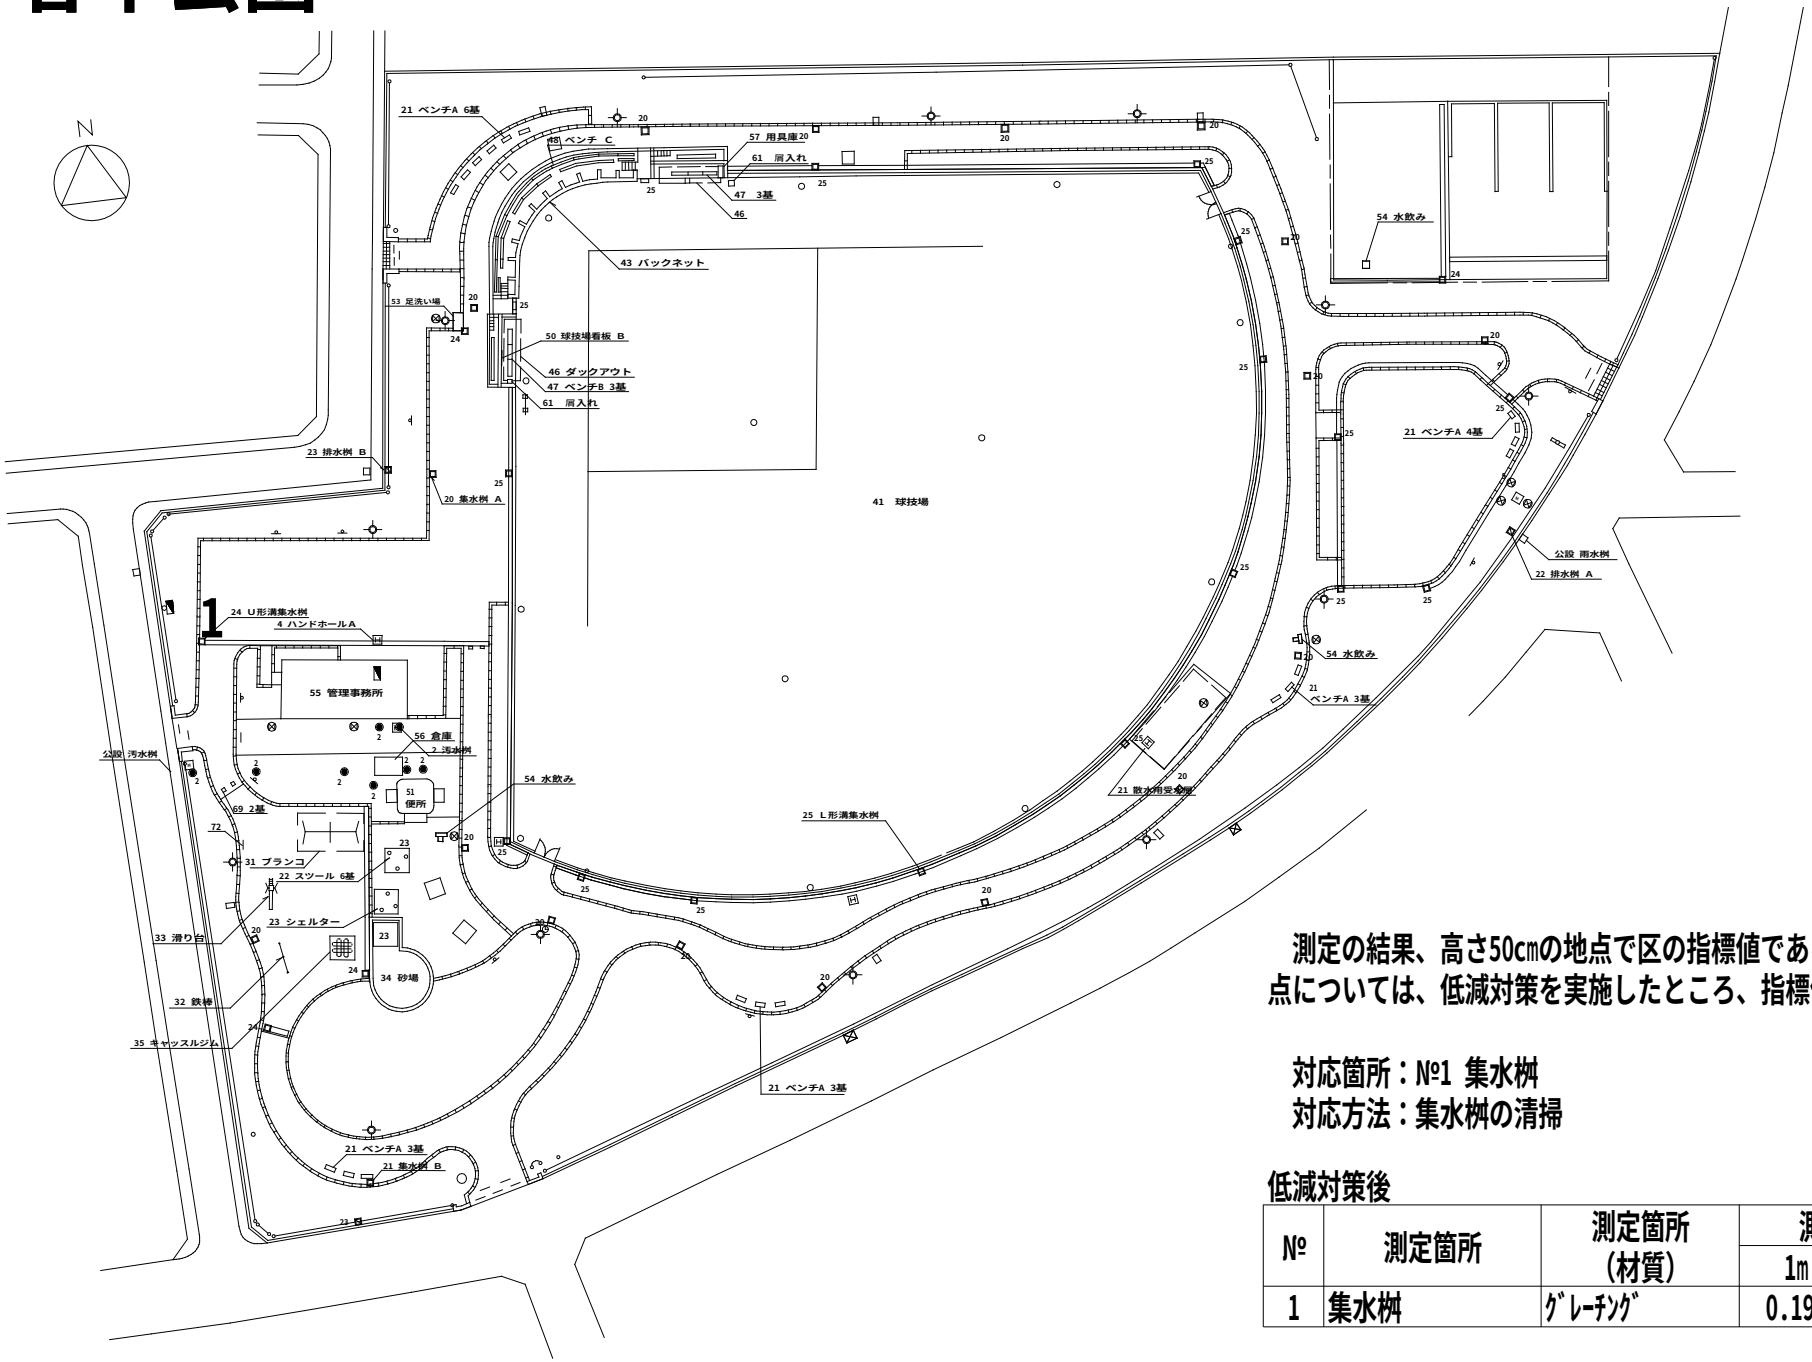

測定の結果、高さ50㎝の地点で区の指標値である0.25μSv/h以上の地点については、低減対策を実施したところ、指標値を下回りました。

対応箇所：№1 集水桝
対応方法：集水桝の清掃

低減対策後

№	測定箇所	測定箇所（材質）	測定数値（μSv/h）		
			1m	50cm	5cm
1	集水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	0.19	0.21	0.19

2012年 2月10日測定