




はやぶさ公園

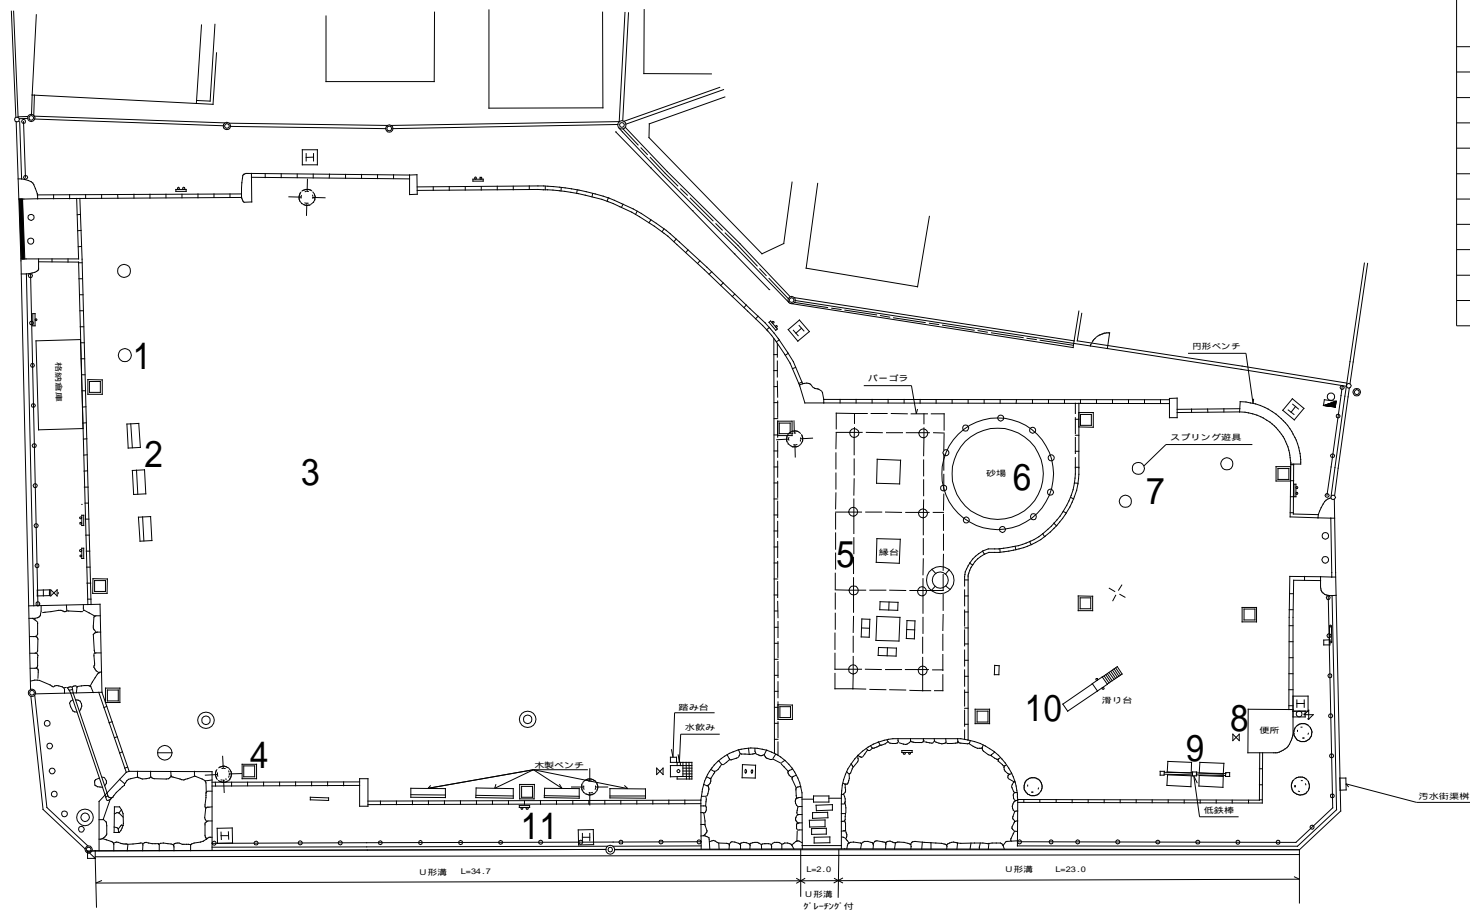

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)			
		1m	50cm	5cm	
1	集水樹	グレーチング	0.08	0.09	0.09
2	ベンチ横	土系	0.10	0.10	0.11
3	広場中央	土系	0.10	0.11	0.11
4	集水樹	グレーチング	0.10	0.09	0.09
5	パーゴラ	石	0.09	0.08	0.07
6	砂場中央	土系	0.09	0.10	0.09
7	スプリング遊具	土系	0.10	0.11	0.12
8	便所付近	土系	0.13	0.15	0.18
9	鉄棒	土系	0.13	0.13	0.13
10	滑り台降口	土系	0.13	0.14	0.15
11	樹木(高木)下	土系	0.10	0.12	0.12

2012年 3月 21日測定
は2011年7月～8月の測定対象地