


堀之内北公園

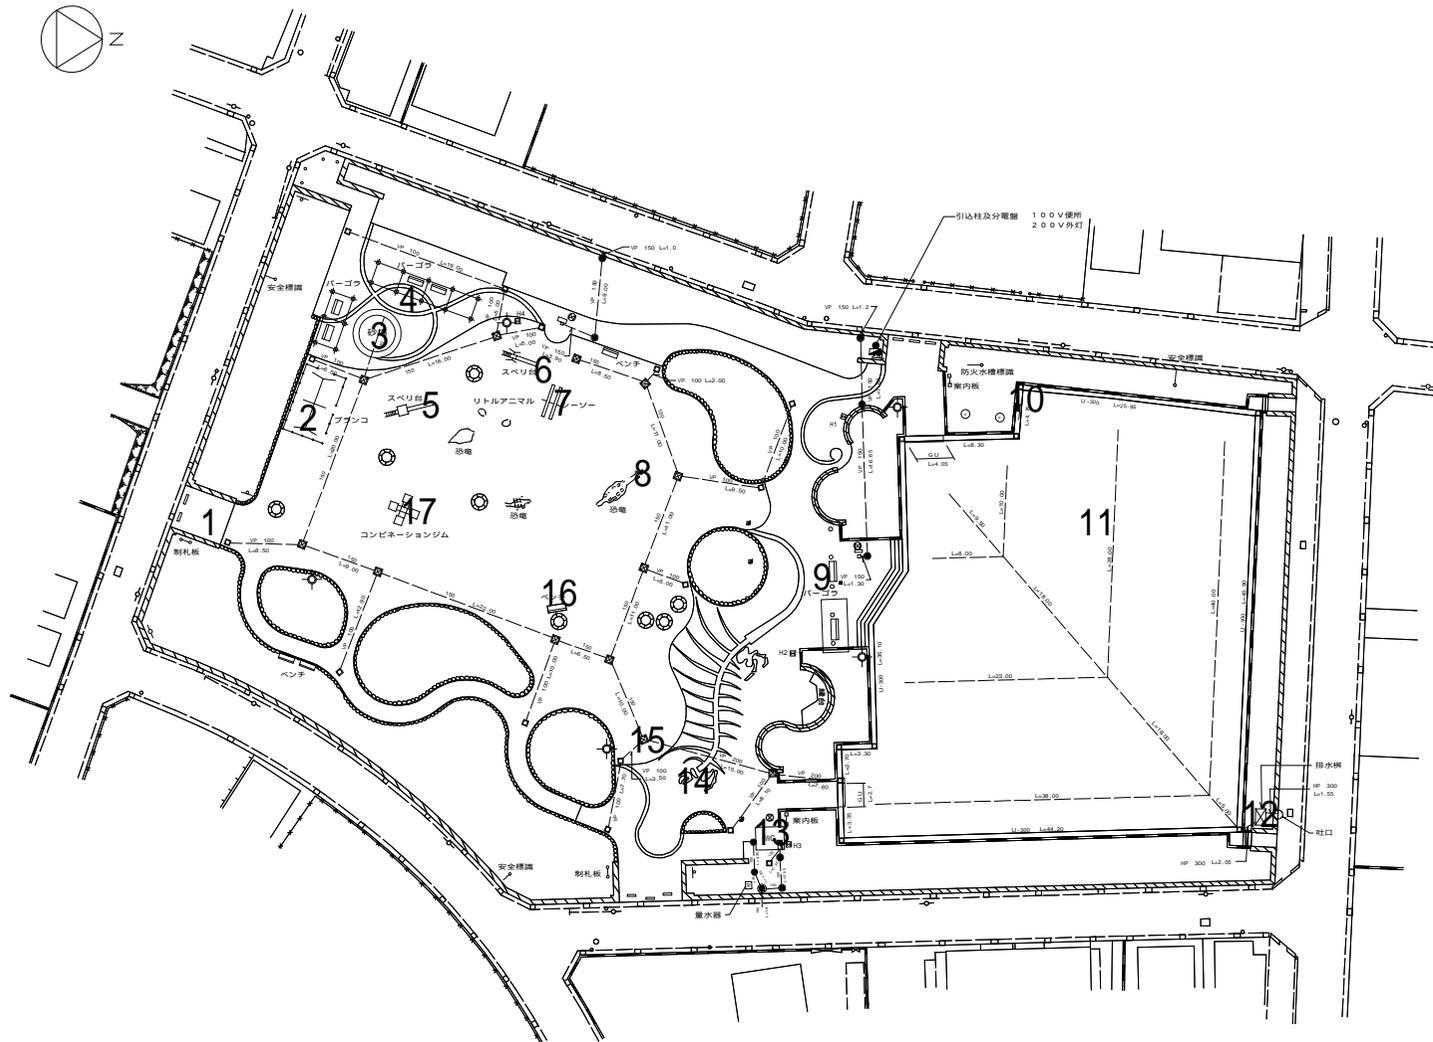

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	出入口	コンクリート	0.09	0.09	0.10
2	ブランコ吊席	土系	0.10	0.10	0.09
3	砂場	土系	0.09	0.10	0.10
4	ベンチ前 (パーゴラ下)	コンクリート	0.10	0.10	0.10
5	滑台滑面降口	チップ	0.10	0.10	0.09
6	滑台滑面降口	チップ	0.10	0.10	0.10
7	シーソー	ゴムチップ	0.10	0.10	0.10
8	恐竜	草、芝	0.09	0.09	0.08
9	ベンチ前	コンクリート	0.10	0.10	0.10
10	U字溝	グレーチング	0.09	0.09	0.09
11	広場中央	土系	0.09	0.09	0.09
12	集水樹	コンクリート	0.09	0.09	0.09
13	便所出入口	グレーチング	0.09	0.09	0.10
14	恐竜	コンクリート	0.08	0.09	0.09
15	集水樹	コンクリート	0.10	0.11	0.10
16	ベンチ前	土系	0.10	0.10	0.09
17	コンプレッションジム	チップ	0.09	0.08	0.08

2012年 4月25日測定
は2011年7月～8月の測定対象地