


入谷八丁目公園

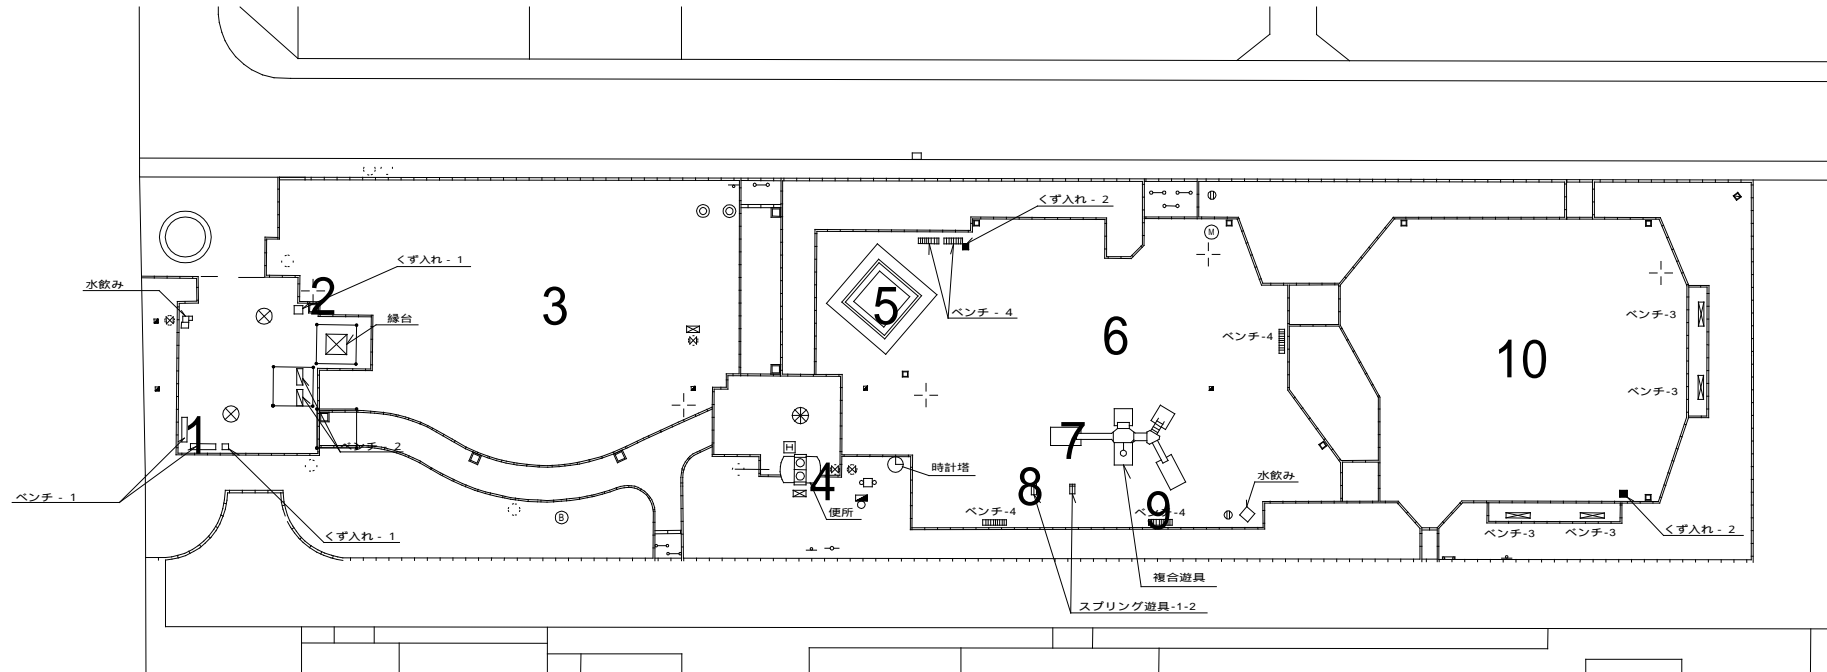

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	ベンチ	ILB	0.10	0.11	0.11
2	集水桮	グレーチング	0.09	0.09	0.08
3	広場中央	草, 芝	0.09	0.10	0.10
4	便所脇	土系	0.10	0.11	0.11
5	砂場	土系	0.08	0.07	0.07
6	広場中央	土系	0.08	0.08	0.07
7	滑り台滑り面降口	ゴムマット	0.07	0.07	0.07
8	スプリング遊具	土系	0.08	0.08	0.07
9	ベンチ	土系	0.09	0.10	0.10
10	広場中央	土系	0.07	0.08	0.08

2012年11月21日測定
は2011年7月～8月の測定対象地