




入谷中丸公園

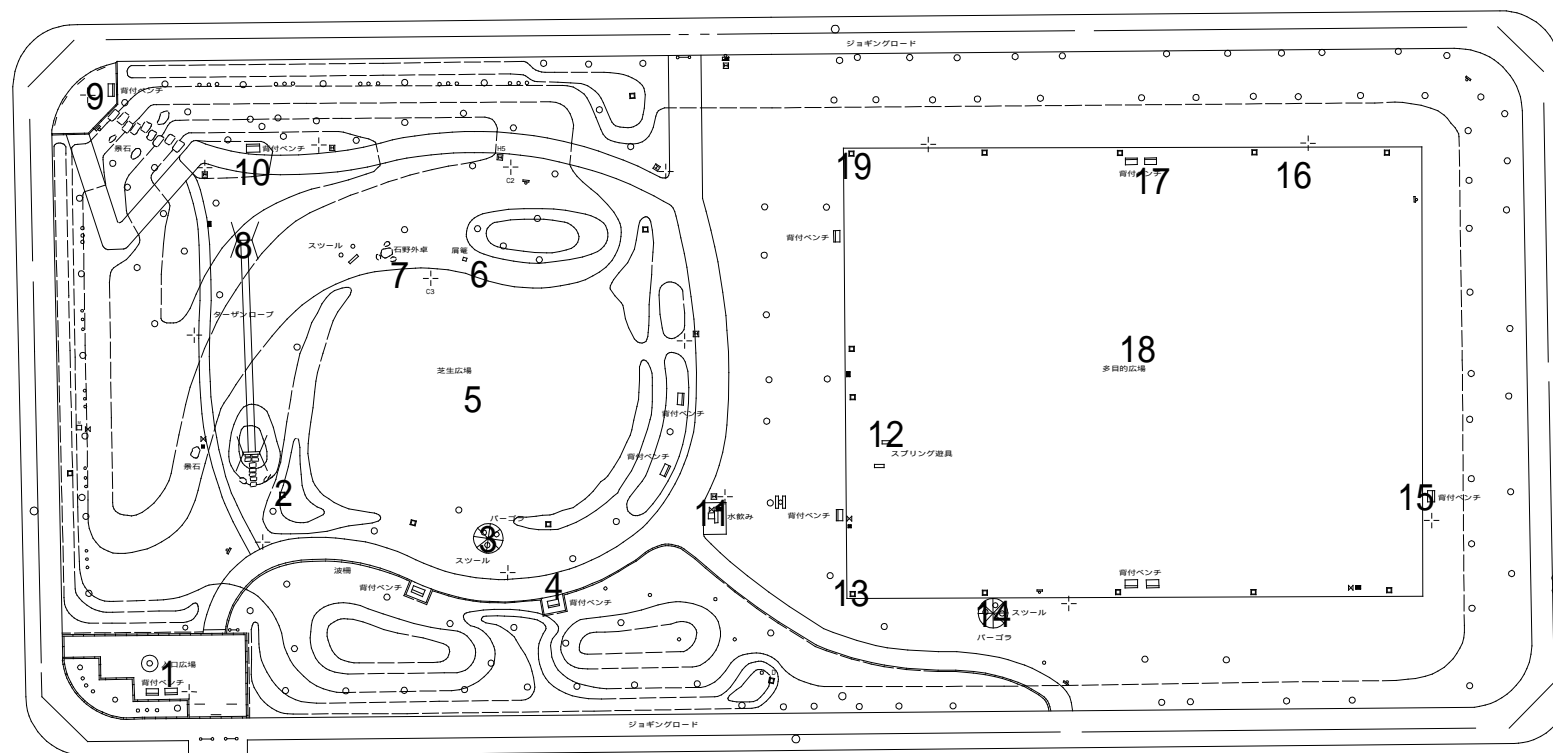

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	ベンチ前	透水性ILB	0.06	0.10	0.10
2	集水桝	グレーチング	0.08	0.08	0.08
3	スツール	草, 芝	0.08	0.08	0.08
4	ベンチ前	草, 芝	0.09	0.11	0.13
5	広場中央	草, 芝	0.08	0.08	0.08
6	広場	草, 芝	0.07	0.07	0.07
7	石野外卓	草, 芝	0.07	0.08	0.07
8	ターザンロープ終着点	チップ	0.07	0.08	0.08
9	ベンチ前	透水性ILB	0.09	0.09	0.11
10	ベンチ前	草, 芝	0.09	0.10	0.11
11	水飲み場桝	グレーチング	0.09	0.08	0.08

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
12	スプリング遊具	草, 芝	0.12	0.12	0.12
13	集水桝	グレーチング	0.10	0.11	0.09
14	スツール	草, 芝	0.09	0.09	0.08
15	ベンチ前	草, 芝	0.10	0.10	0.09
16	広場	草, 芝	0.11	0.11	0.13
17	ベンチ前	草, 芝	0.11	0.10	0.11
18	広場中央	草, 芝	0.12	0.12	0.13
19	集水桝	グレーチング	0.11	0.10	0.06

2012年 9月20日測定
は2011年7月～8月の測定対象地