


石塚公園

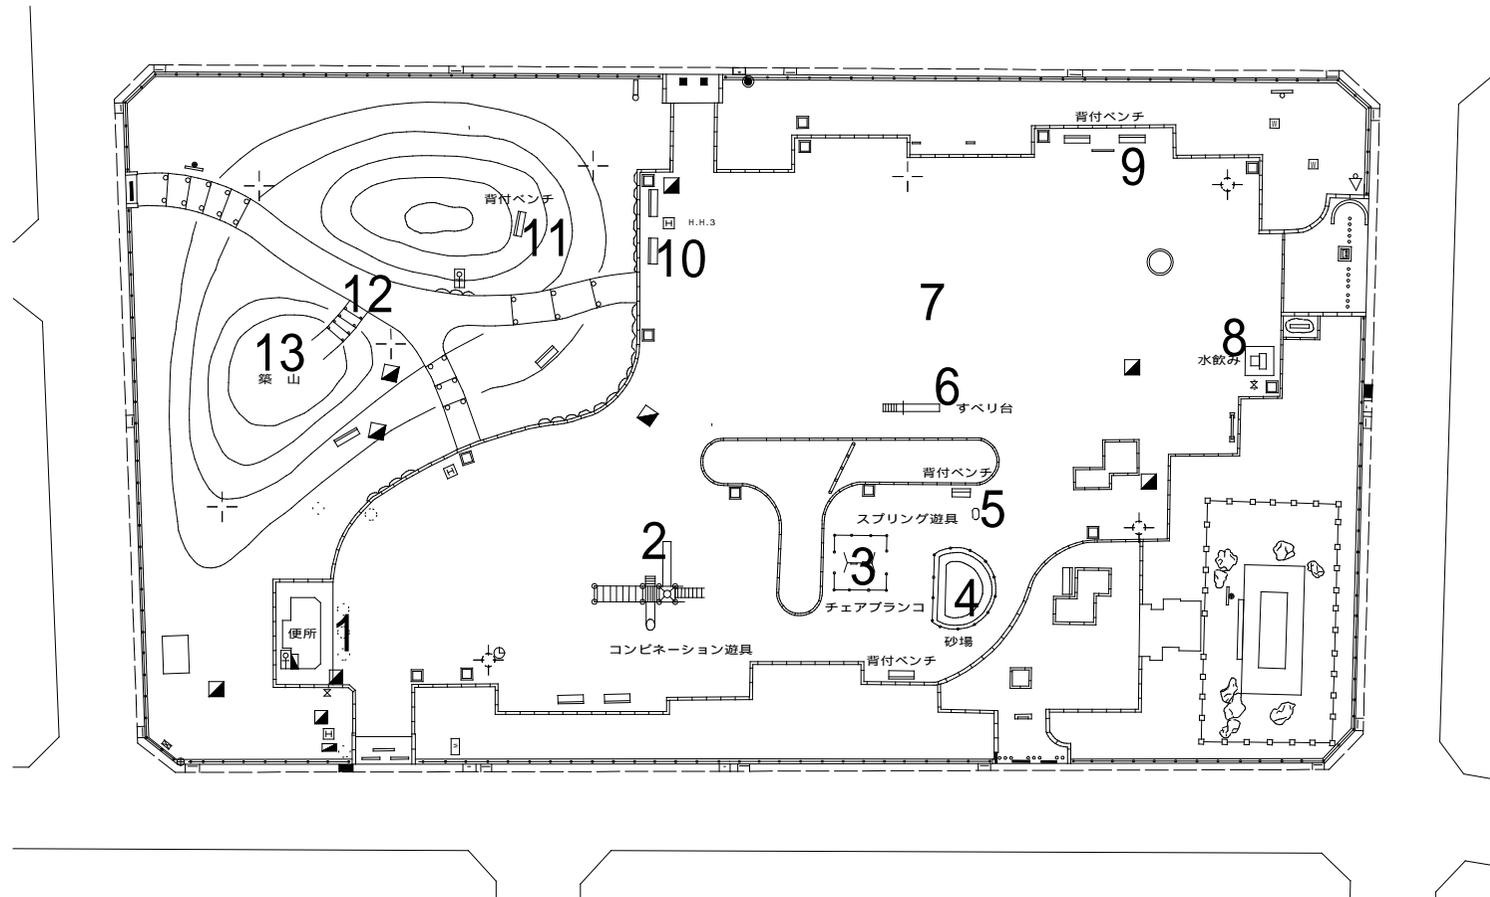

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
		1m	50cm	5cm
1 便所付近	アスコン	0.08	0.08	0.07
2 コレネーション遊具滑台滑面降口	土系	0.07	0.06	0.07
3 チェアブランコ吊席下	土系	0.09	0.09	0.08
4 砂場	土系	0.09	0.09	0.09
5 スプリング遊具	土系	0.10	0.09	0.09
6 滑台滑面降口	土系	0.09	0.08	0.09
7 広場中央	土系	0.10	0.10	0.09
8 水飲場集水樹	グレーチング	0.09	0.09	0.09
9 ベンチ前	土系	0.10	0.10	0.11
10 ベンチ前	土系	0.10	0.10	0.10
11 ベンチ前	チップ	0.09	0.09	0.08
12 階段下	土系	0.09	0.09	0.08
13 築山	草,芝	0.09	0.09	0.09

2012年 12月 26日測定
は2011年7月～8月の測定対象地