


上沼田北公園

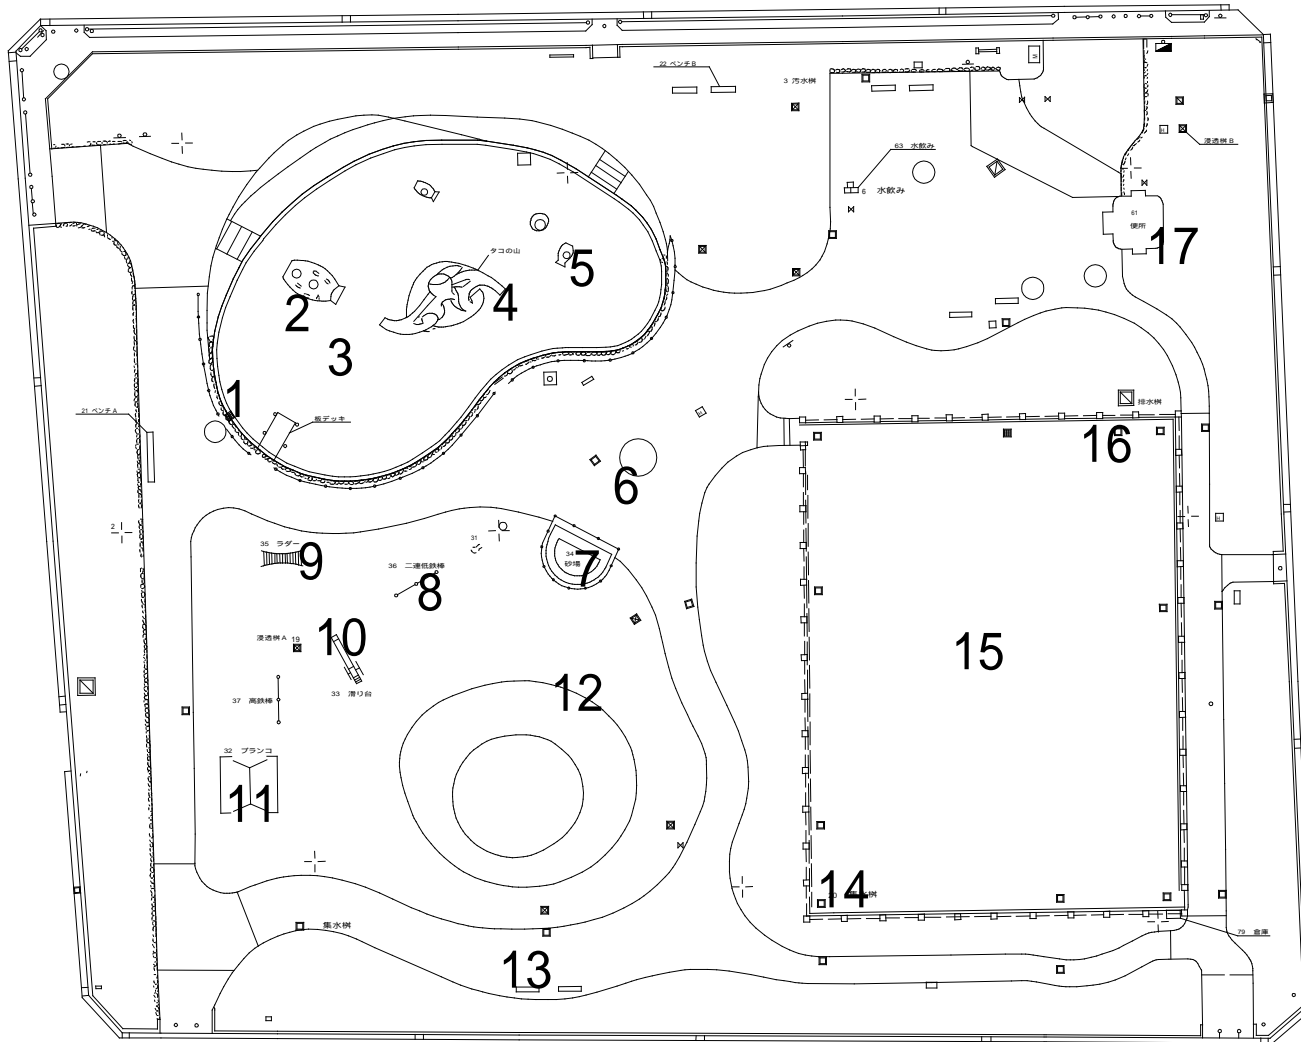

| 測定箇所 | 測定箇所 (材質) | 測定数値 (μSv/h) | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 1m | 50cm | 5cm | |
| 1 | 集水樹 | グレチング | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 2 | たこつぼ (大) | 土系 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 3 | 広場中央 | 土系 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
| 4 | タコの山滑り台降口 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 5 | たこつぼ (小) | 土系 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 6 | 落葉樹 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 7 | 砂場中央 | 土系 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 8 | 鉄棒 | チップ | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 9 | ラダー | チップ | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 10 | 滑り台降口 | チップ | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 11 | ブランコ吊席 | チップ | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 12 | 築山ふもと | チップ | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| 13 | ベンチ前 | 土系 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| 14 | 集水樹 | グレチング | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 15 | 広場中央 | 土系 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 16 | 集水樹 | グレチング | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 17 | 便所 | 土系 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |

2012年1月18日測定
は2011年7月～8月の測定対象地