


上沼田南どんぐり公園

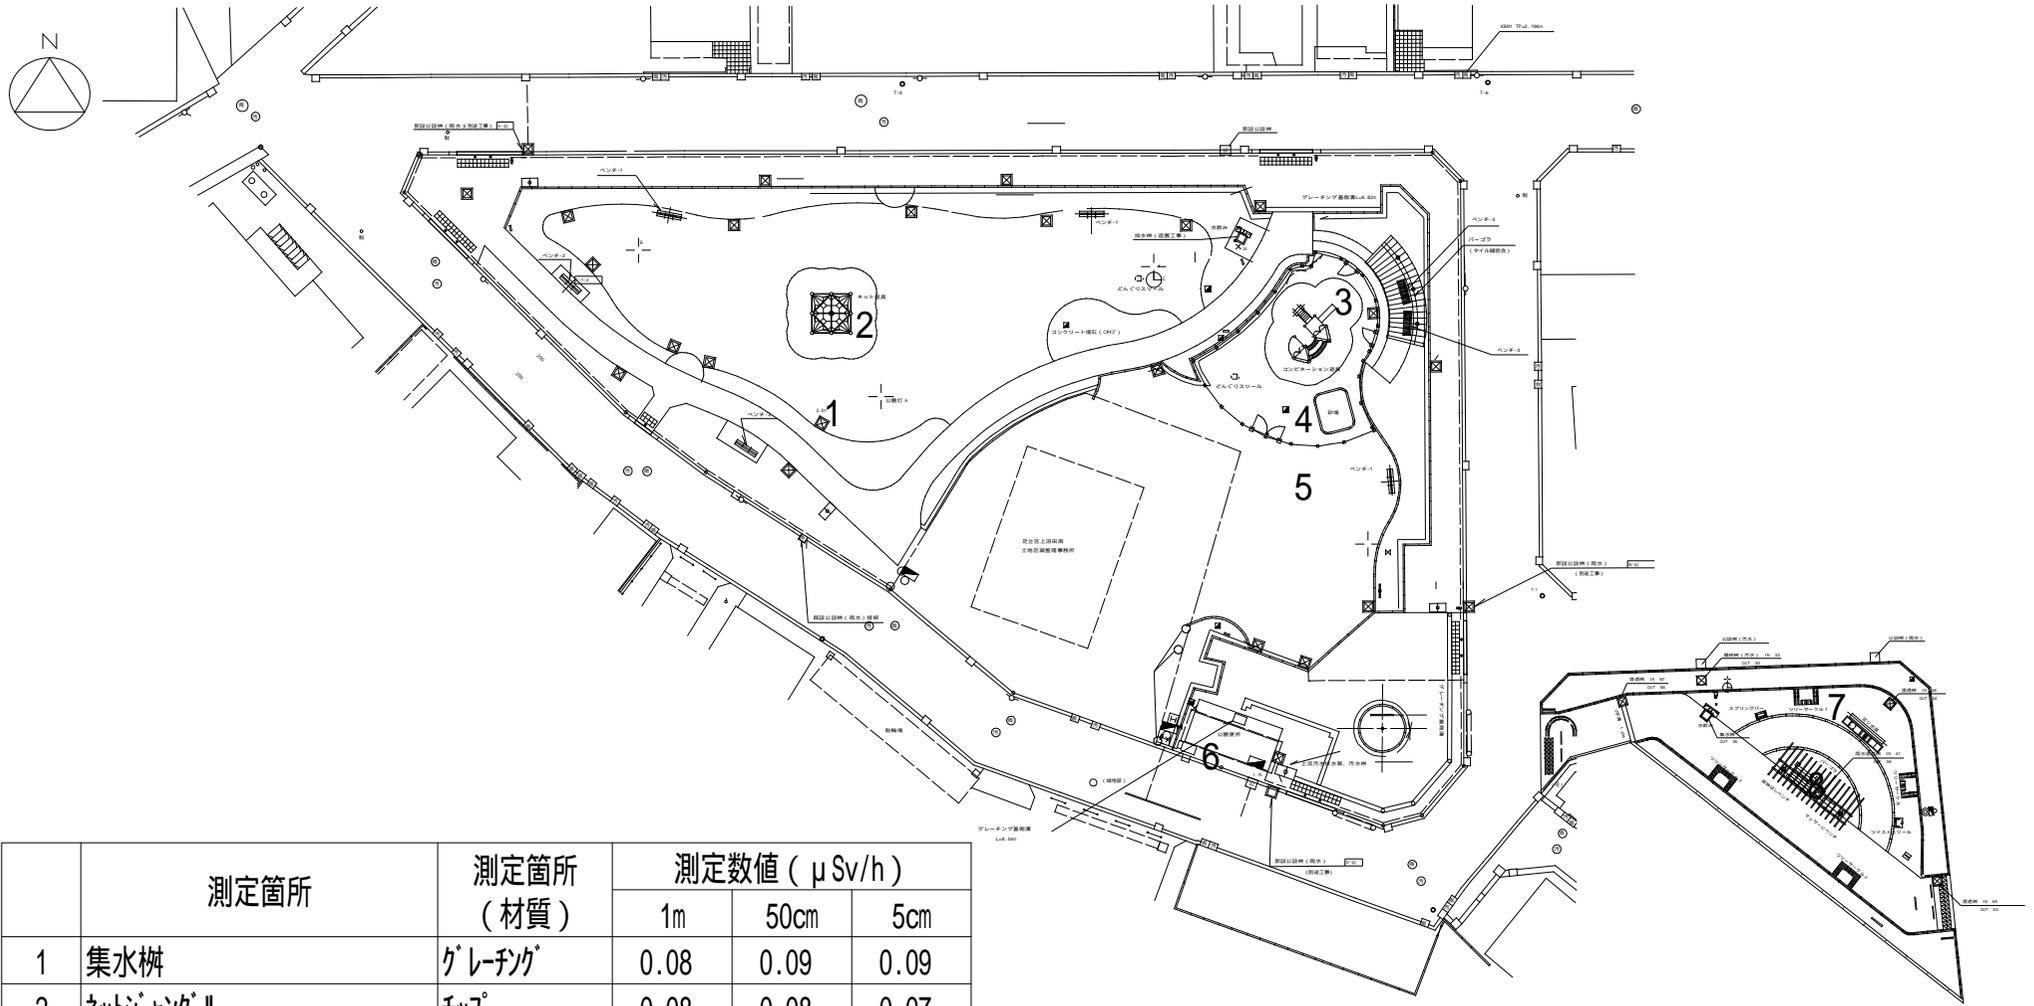

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	集水樹	グレーチング	0.08	0.09	0.09
2	柵ジャングル	チップ	0.08	0.08	0.07
3	複合遊具滑り面降口	チップ	0.09	0.10	0.10
4	砂場	土系	0.09	0.09	0.07
5	広場	土系	0.09	0.09	0.09
6	便所出入口	グレーチング	0.10	0.10	0.10
7	広場	グレーチング	0.10	0.11	0.10
8	ベンチ前	ILB	0.10	0.11	0.11

2012年 9月 5日測定
は2011年7月~8月の測定対象地