


古千谷さくら公園

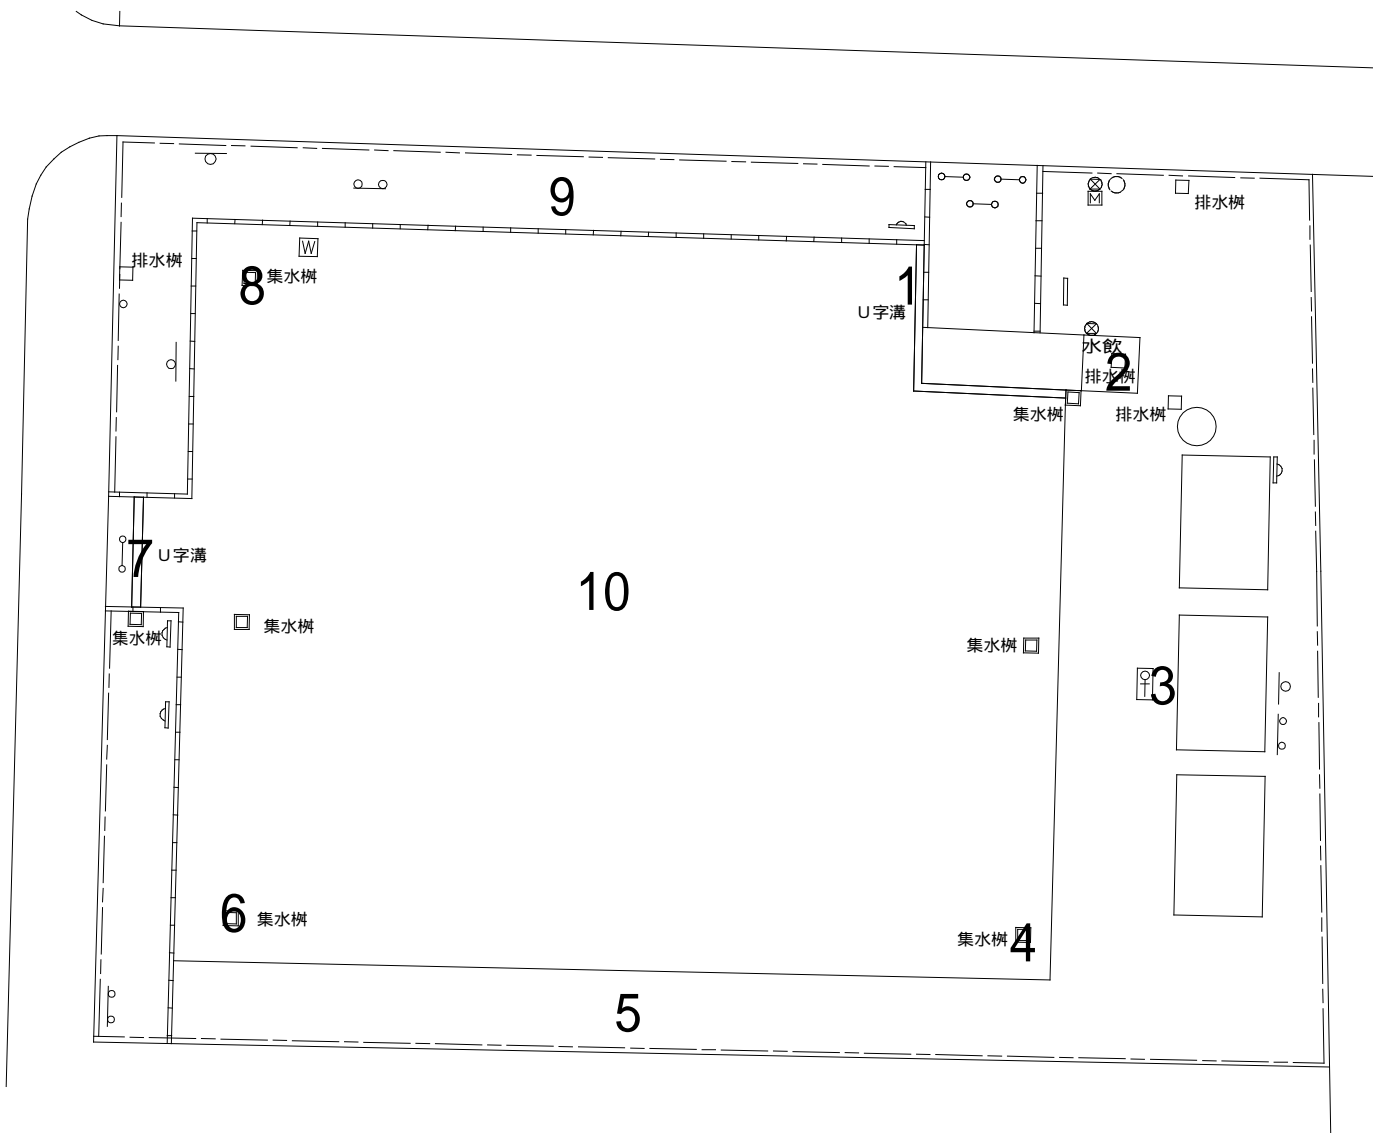

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	U字溝	グレーチング	0.06	0.06	0.07
2	水飲み場	グレーチング	0.07	0.08	0.08
3	花壇前	土系	0.07	0.07	0.07
4	集水樹	グレーチング	0.07	0.07	0.07
5	樹木下	土系	0.07	0.08	0.08
6	集水樹	グレーチング	0.08	0.08	0.08
7	U字溝	グレーチング	0.07	0.08	0.08
8	集水樹	グレーチング	0.07	0.07	0.07
9	樹木下	土系	0.07	0.08	0.08
10	広場中央	土系	0.07	0.06	0.07

2012年12月12日測定
は2011年7月～8月の測定対象地