


# 興野北公園

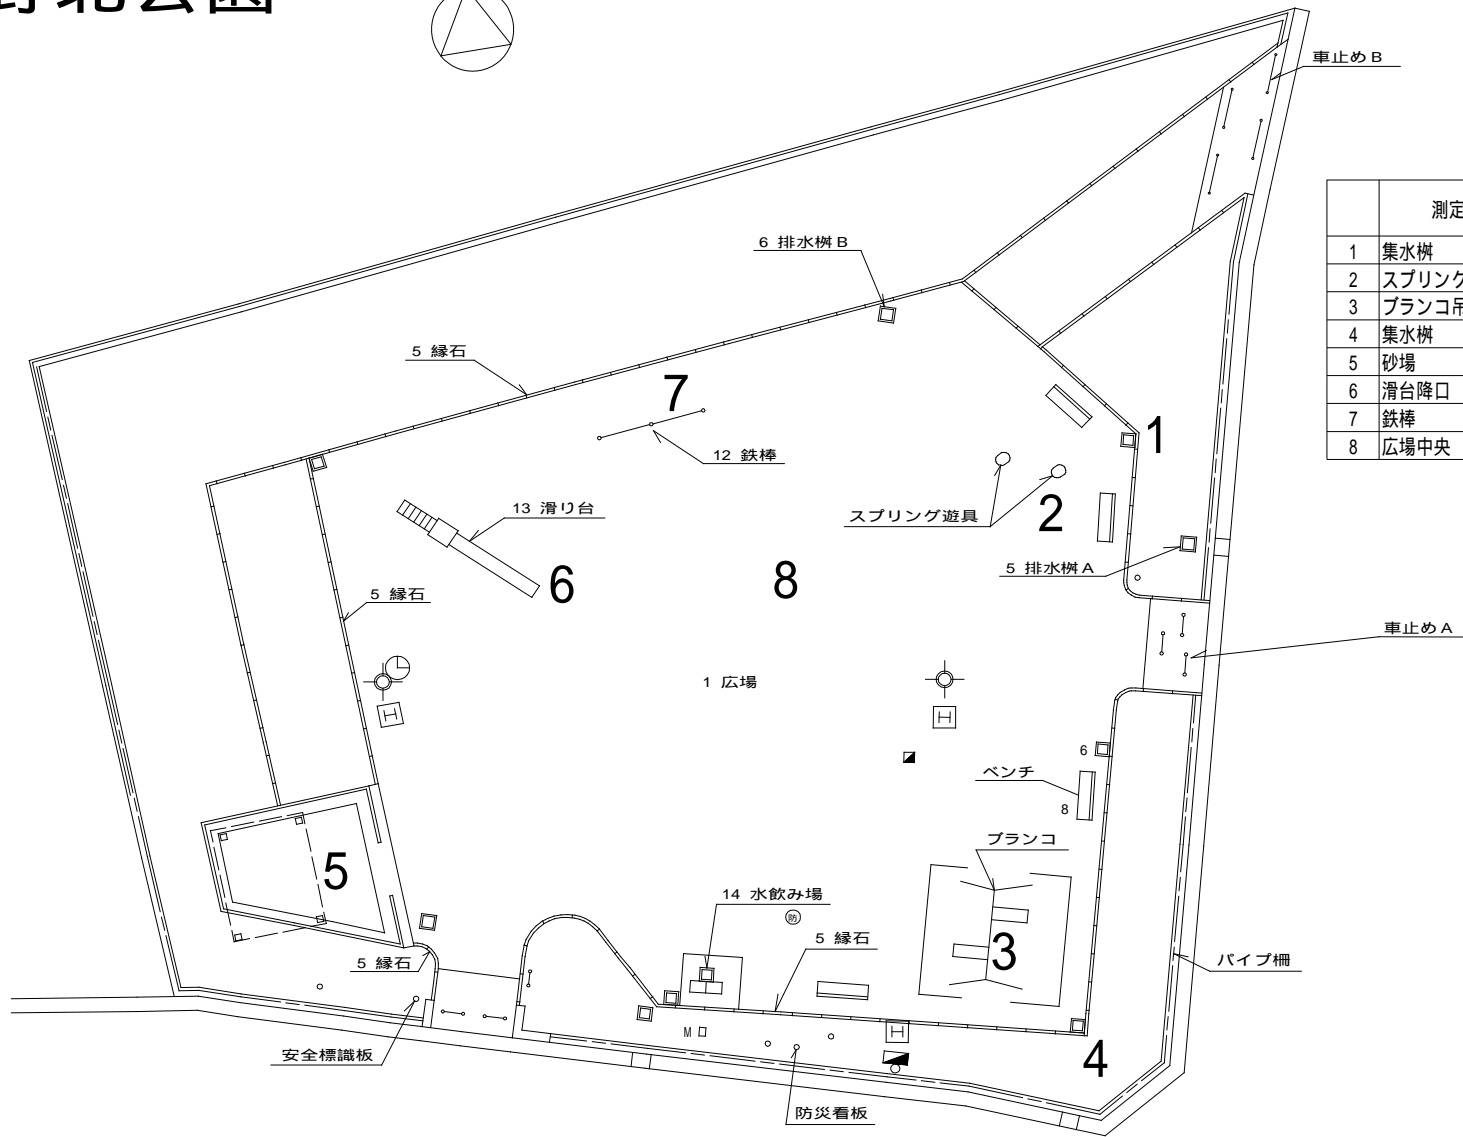

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ( $\mu\text{Sv/h}$ )		
		1m	50cm	5cm
1 集水樹	グレーチング	0.10	0.11	0.10
2 スプリング遊具	土系	0.10	0.10	0.10
3 ブランコ吊席	土系	0.10	0.10	0.10
4 集水樹	グレーチング	0.10	0.10	0.10
5 砂場	土系	0.08	0.09	0.09
6 滑台降口	土系	0.08	0.09	0.09
7 鉄棒	土系	0.09	0.09	0.10
8 広場中央	土系	0.10	0.09	0.09

2012年 4月 18日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地