




扇いちょう公園

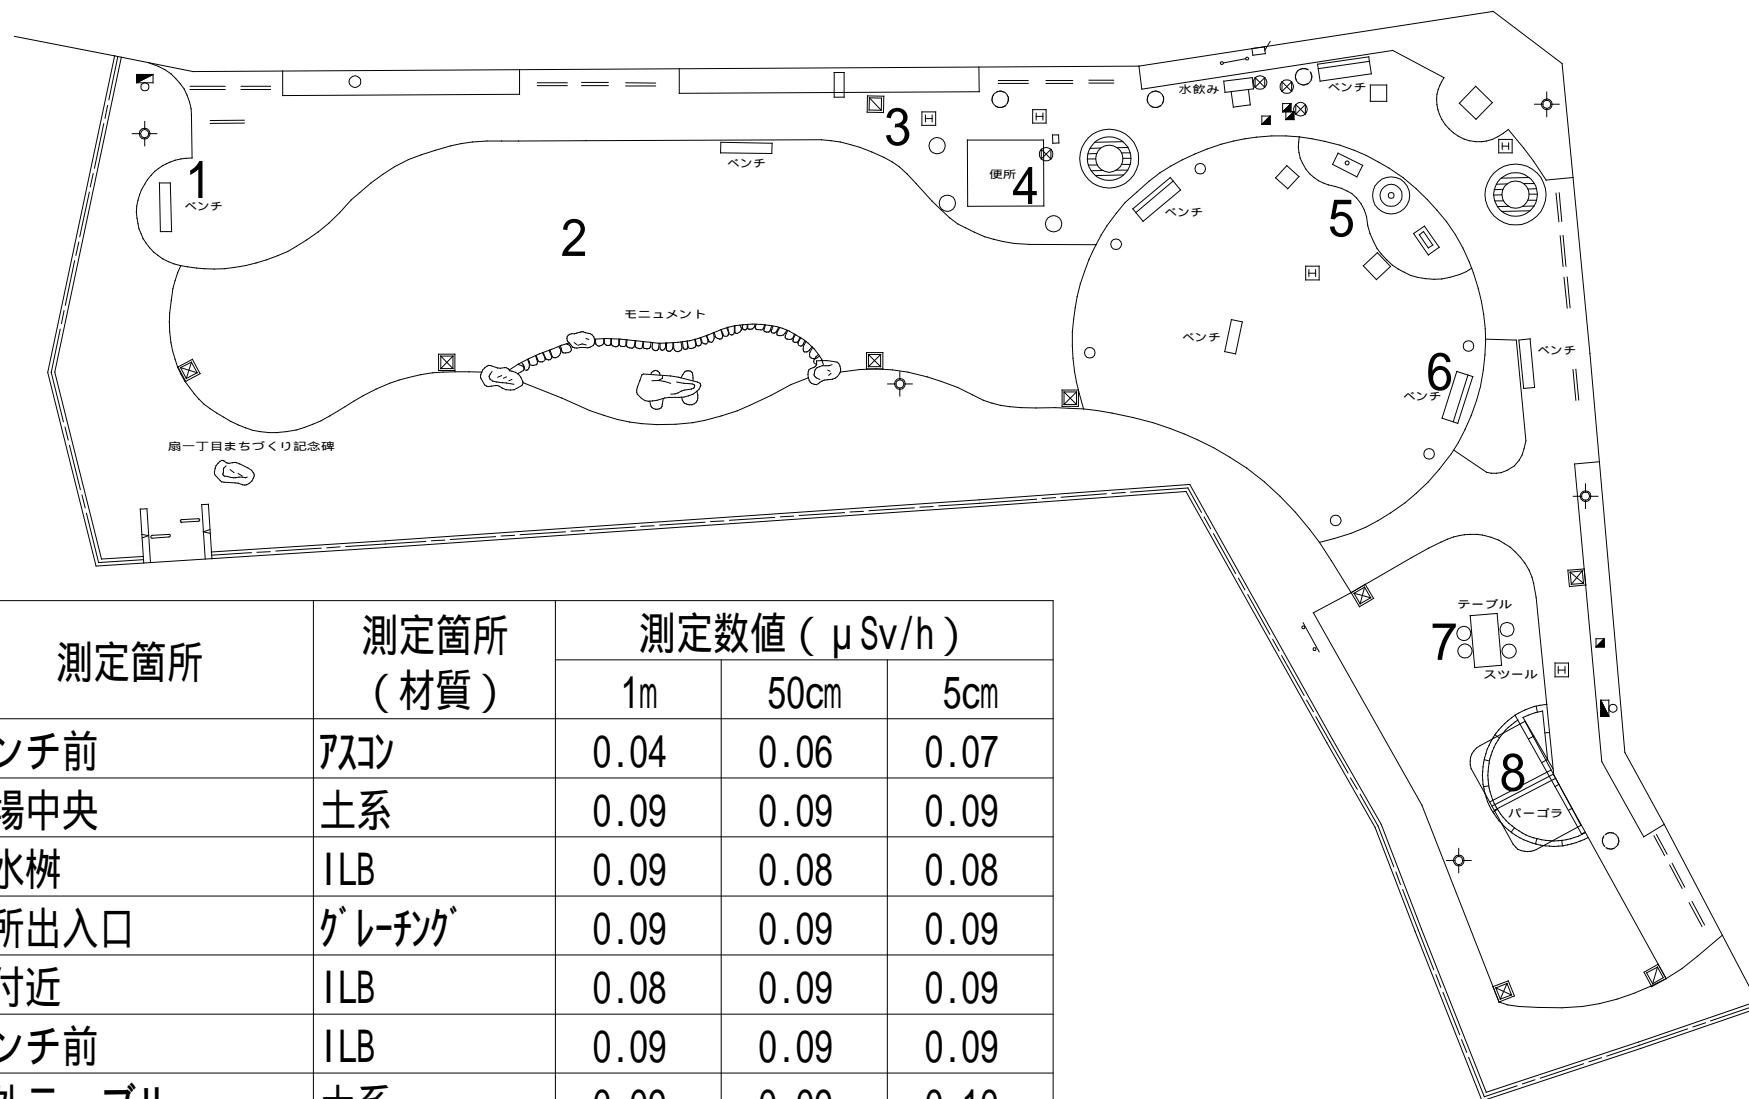

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)			
		1m	50cm	5cm	
1	ベンチ前	アスコン	0.04	0.06	0.07
2	広場中央	土系	0.09	0.09	0.09
3	集水桝	ILB	0.09	0.08	0.08
4	便所出入口	グレーチング	0.09	0.09	0.09
5	池付近	ILB	0.08	0.09	0.09
6	ベンチ前	ILB	0.09	0.09	0.09
7	野外テーブル	土系	0.09	0.09	0.10
8	パーゴラ下	土系	0.09	0.09	0.11

2012年 10月 24日測定
は2011年7月～8月の測定対象地