


島六ふれあい公園

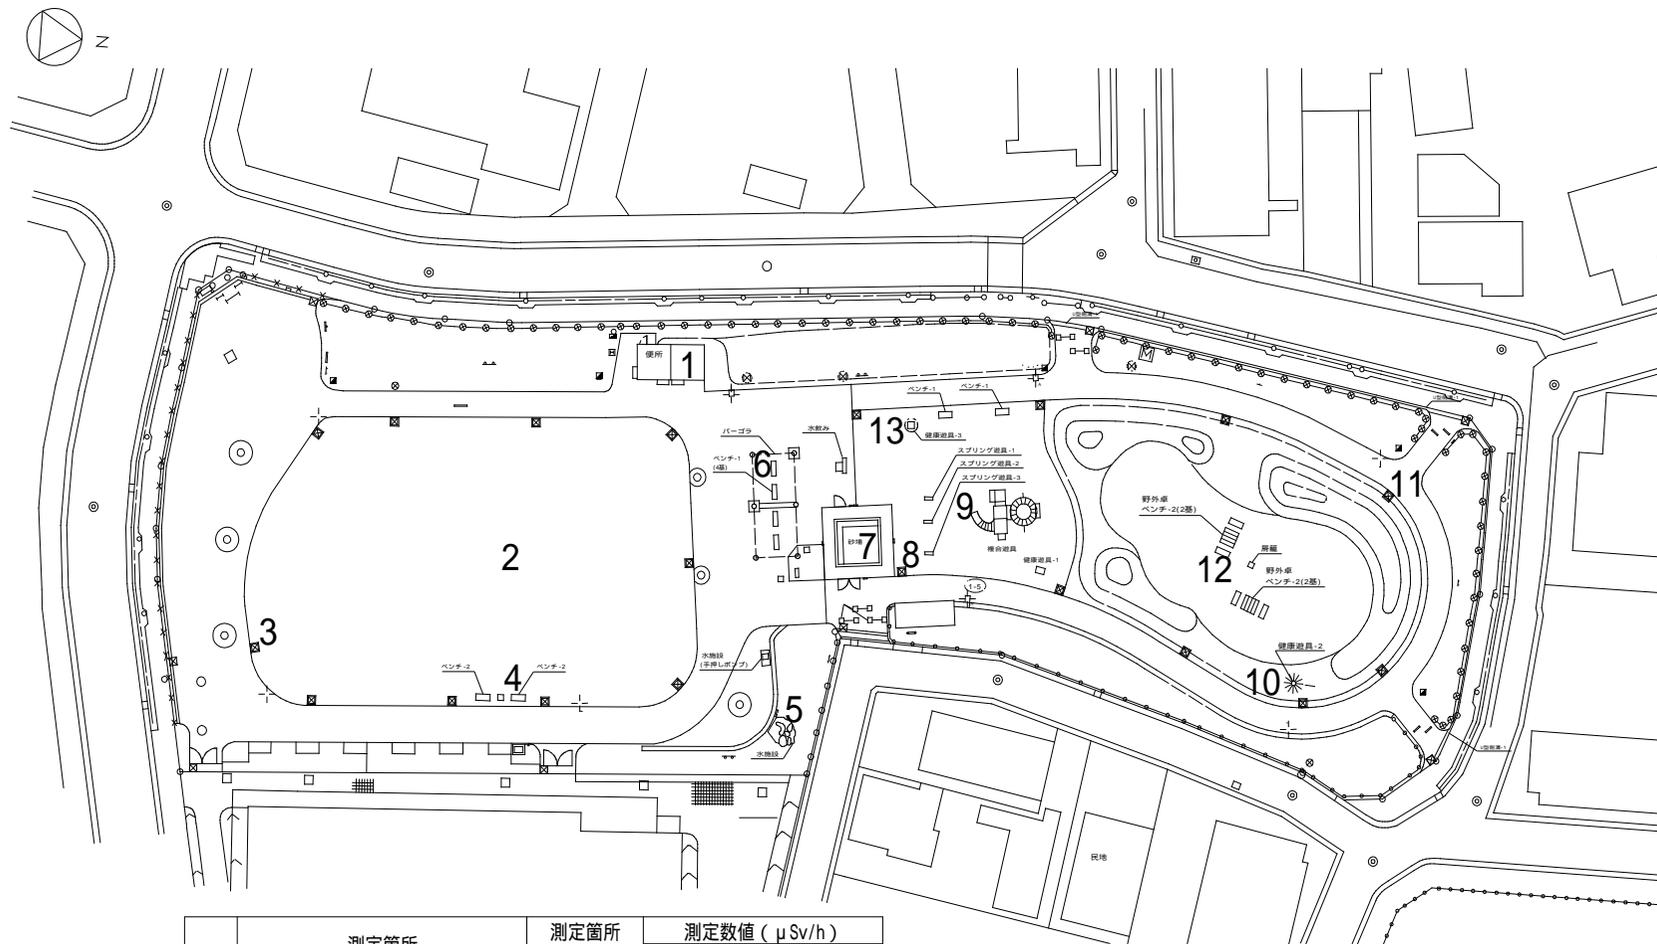

測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)			
		1m	50cm	5cm	
1	便所出入口	グレーチング	0.08	0.09	0.09
2	広場中央	土系	0.08	0.08	0.08
3	集水樹	グレーチング	0.09	0.09	0.09
4	ベンチ前	土系	0.10	0.10	0.10
5	水施設付近	土系	0.11	0.12	0.14
6	ベンチ前	ILB	0.10	0.09	0.10
7	砂場中央	土系	0.09	0.09	0.10
8	スプリング遊具	土系	0.10	0.10	0.10
9	複合遊具滑り台降口	土系	0.10	0.11	0.11
10	健康器具(懸垂のぼり)	土系	0.10	0.10	0.09
11	集水樹	グレーチング	0.11	0.11	0.11
12	野外卓	土系	0.09	0.09	0.08
13	健康器具(腰ひねり)	土系	0.10	0.10	0.11

2012年12月26日測定
は2011年7月～8月の測定対象地