


島根北厨子公園

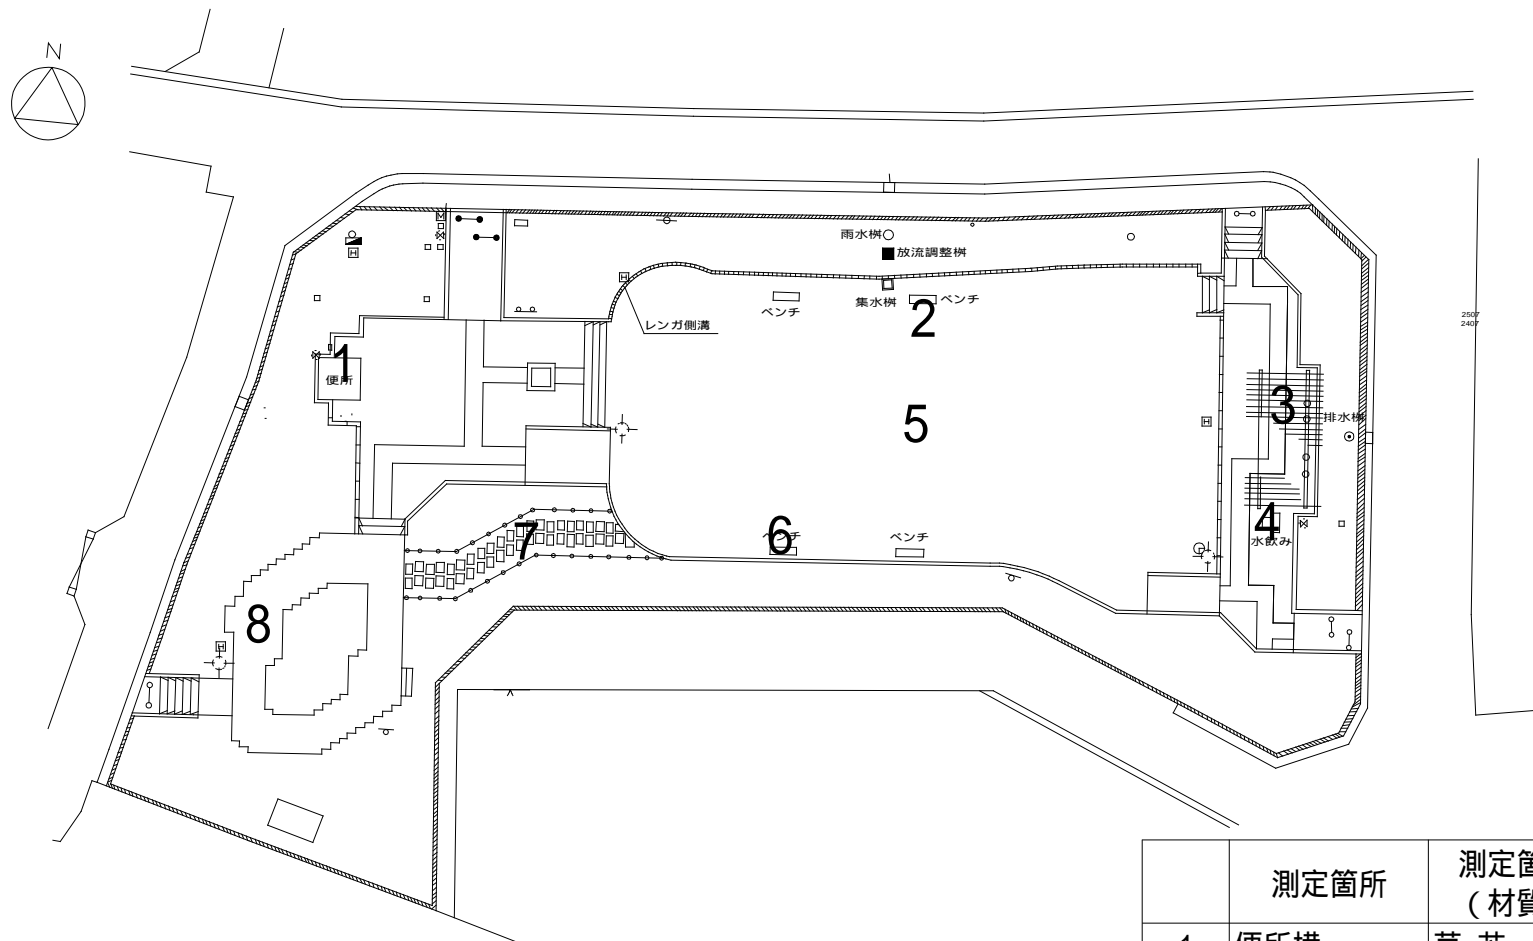

| | 測定箇所 | 測定箇所 (材質) | 測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$) | | |
|---|--------|--------------|---------------------------|------|------|
| | | | 1m | 50cm | 5cm |
| 1 | 便所横 | 草, 芝 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| 2 | ベンチ前 | 土系 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| 3 | 四阿 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 水飲場集水桧 | グレーチング | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 5 | 広場中央 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 6 | ベンチ前 | 土系 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 7 | 園路 | 平板 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 8 | 園路 | 平板 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |

2012年12月19日測定
は2011年7月～8月の測定対象地