


# 高道西公園

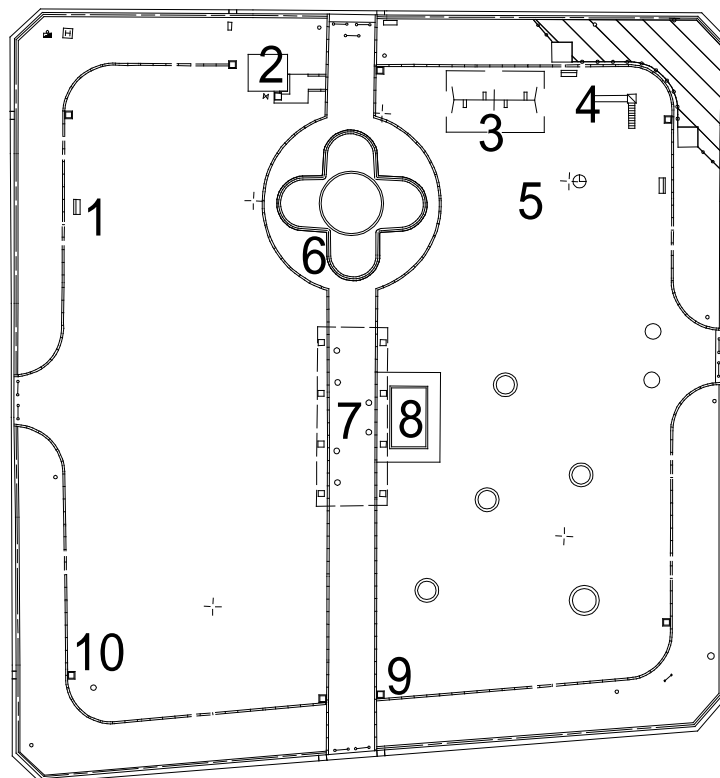

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 (μSv/h)		
			1m	50cm	5cm
1	ベンチ前	土系	0.11	0.11	0.11
2	便所出入口	グレーチング	0.10	0.09	0.09
3	ブランコ吊席下	土系	0.10	0.09	0.08
4	滑り台降口	土系	0.09	0.10	0.08
5	広場中央	土系	0.11	0.11	0.12
6	植込み地付近	平板	0.11	0.11	0.13
7	パーゴラ下	平板	0.11	0.12	0.12
8	砂場跡	チップ	0.11	0.11	0.12
9	集水桝	グレーチング	0.11	0.11	0.10
10	集水桝	グレーチング	0.11	0.12	0.11

2012年 3月 1日測定  
は2011年7月～8月の測定対象地