


舎人十二号公園

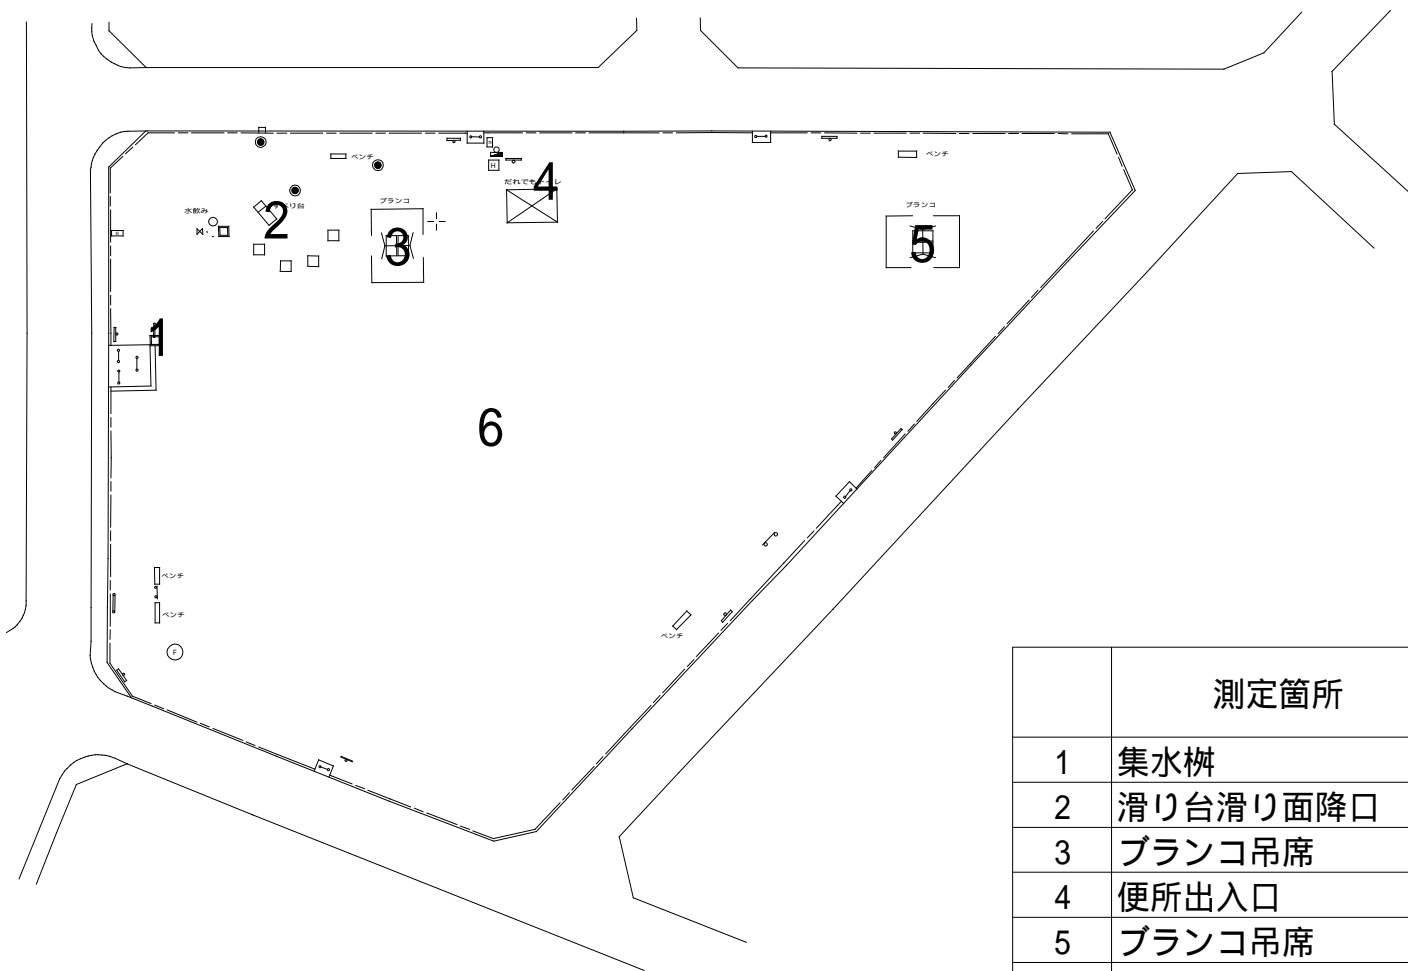

	測定箇所	測定箇所 (材質)	測定数値 ($\mu\text{Sv/h}$)		
			1m	50cm	5cm
1	集水樹	グレーチング	0.06	0.08	0.07
2	滑り台滑り面降口	草, 芝	0.08	0.09	0.10
3	ブランコ吊席	土系	0.09	0.10	0.11
4	便所出入口	グレーチング	0.08	0.08	0.08
5	ブランコ吊席	土系	0.10	0.11	0.11
6	広場中央	草, 芝	0.10	0.10	0.10

2012年10月10日測定
は2011年7月～8月の測定対象地